


PŮDORYS PODKROVÍ

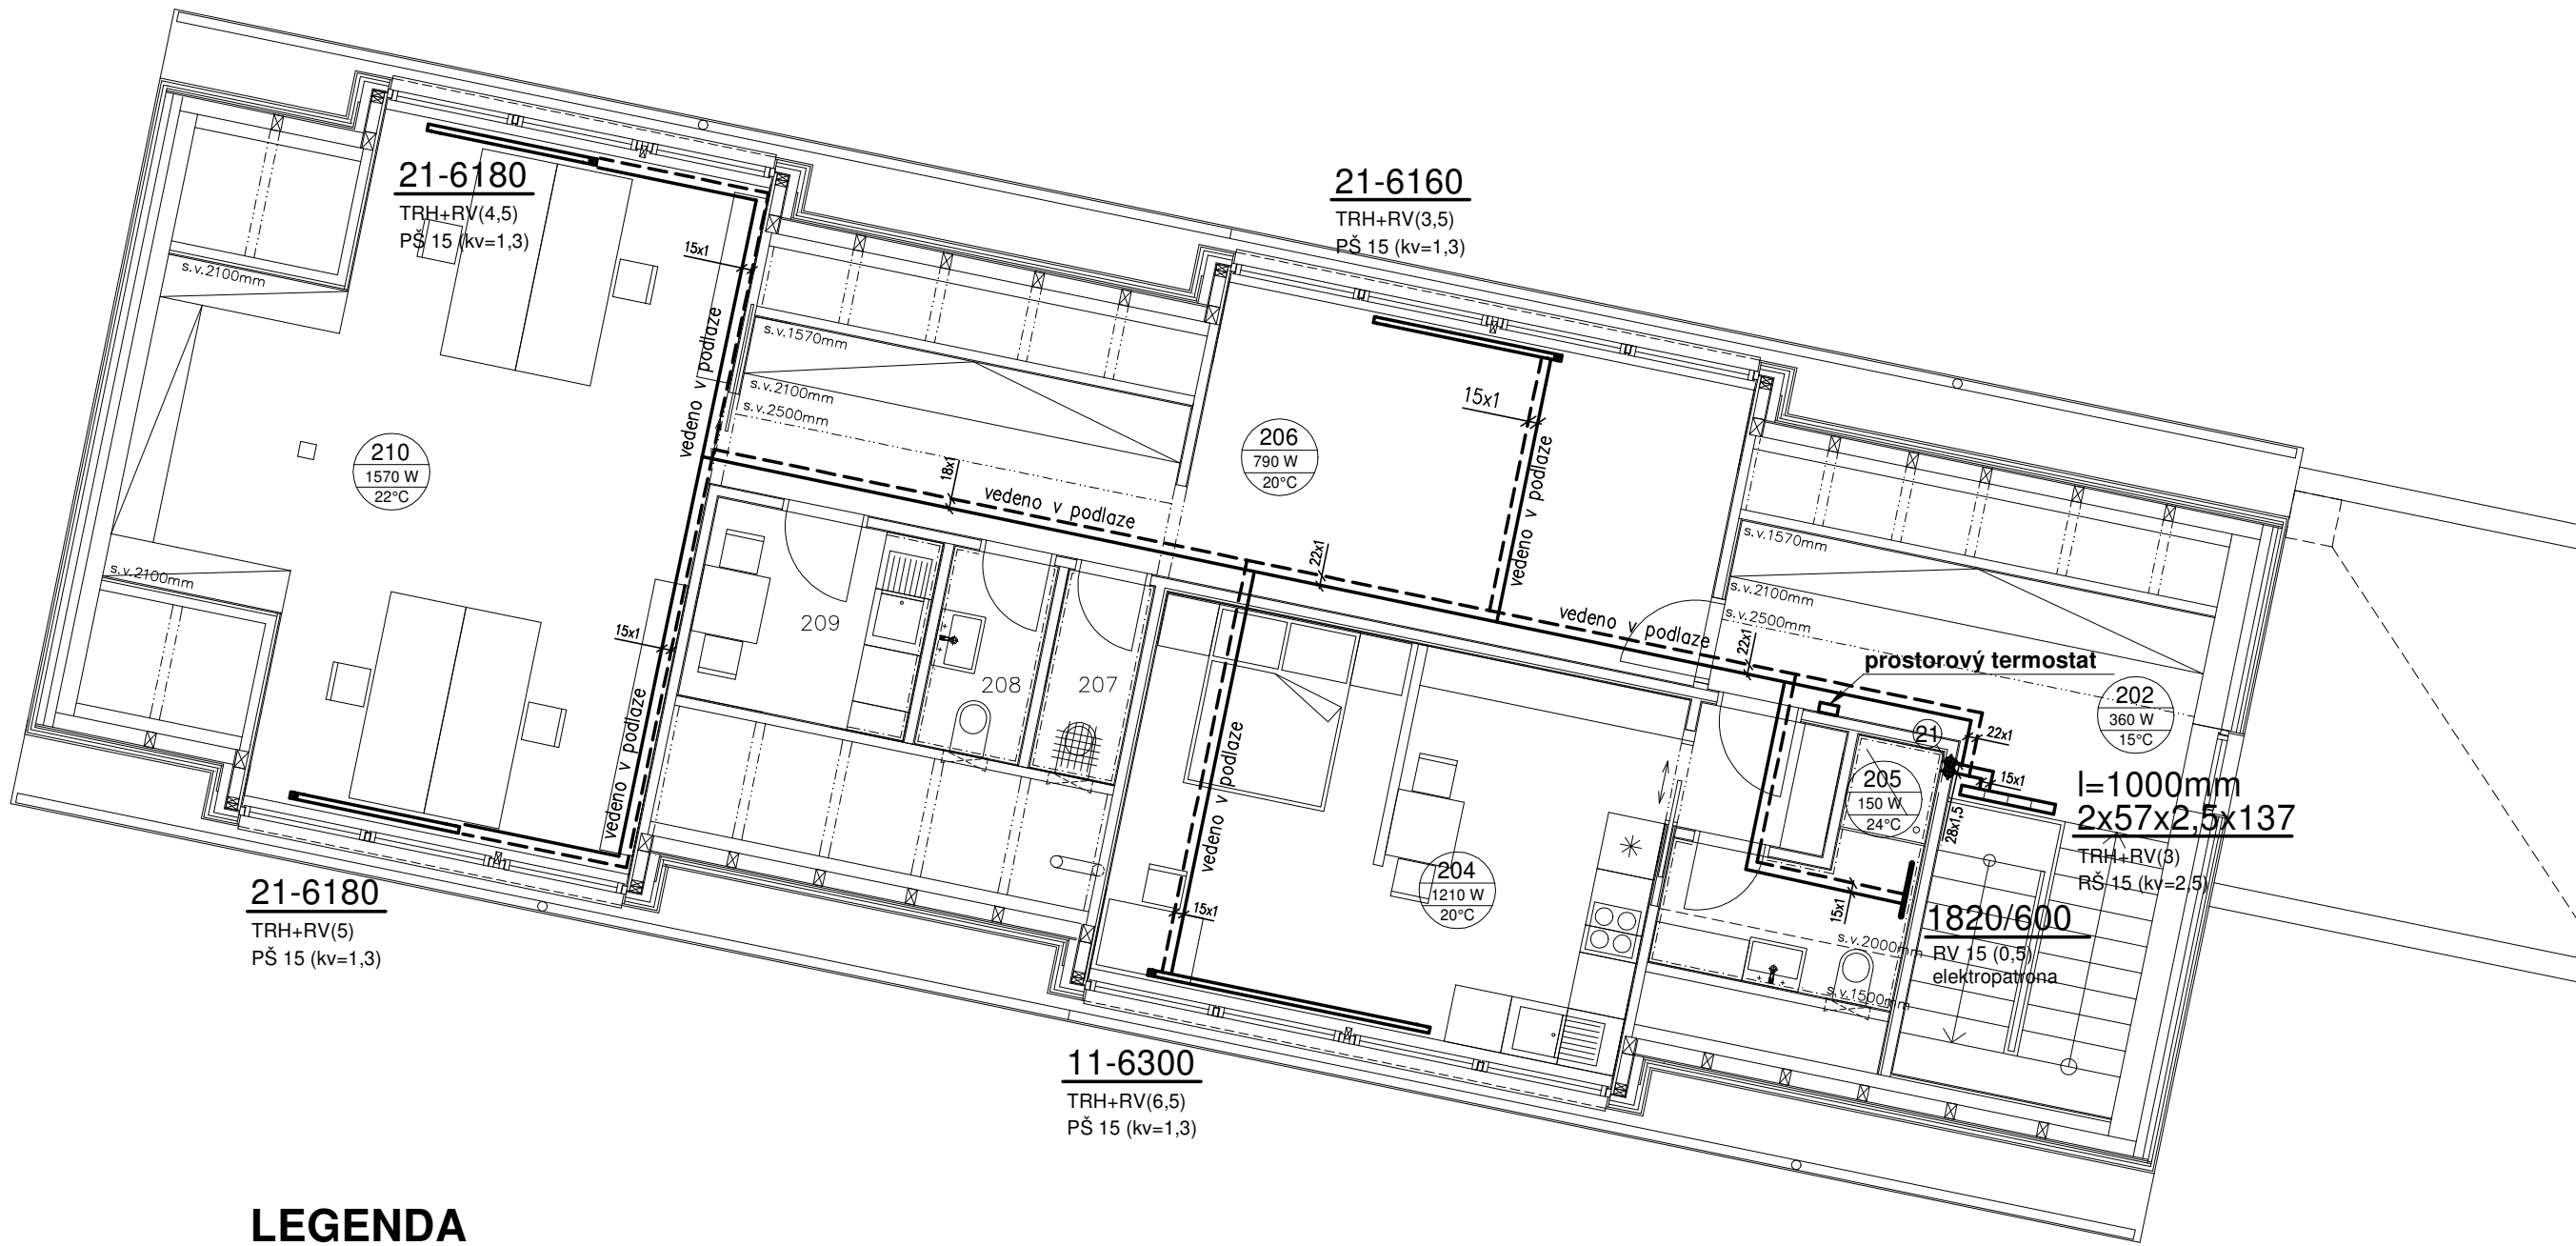


LEGENDA

- rozvody k OT provedeny z měděných trubek
- otopná desková tělesa - plochá , bílá
připojena ze stěny přes H-šroubení DN15, kv=1,3
součástí OT integrovaný RV, který je osazený TRH
- spirálové otopná tělesa v antracitovém odstínu
připojena přes regulační šroubení DN15, kv=2,5
regulační ventil DN15 (kv=0,04-0,73) je osazen TRH
nástřík v antracitovém odstínu
- otopné trubkové těleso "žebřík"
jednovtokový reg. ventil DN15 + elektropatrona
- otopná voda přívodní
- otopná voda vratná

- Te=-15°C
- ΔT=50/40°C

TABULKA MISTNOSTI

Č.M.	NÁZEV	m²	s.v.
201	schodiště z 1.NP		
202	hala	10.54	2500
203	zádveří	2.09	2500
204	kuchyně a obytný prostor	22.60	2500
205	koupelna s WC	4.71	2500
206	chodba	26.17	2500
207	úklidová komora	1.90	2300
208	WC	2.32	2300
209	denní místnost	5.05	2300
210	kanceláře	36.60	2500
211	archiv	40.70	2600
212	schodiště z dílny		
213	půda	96.50	
celkem		152.68	

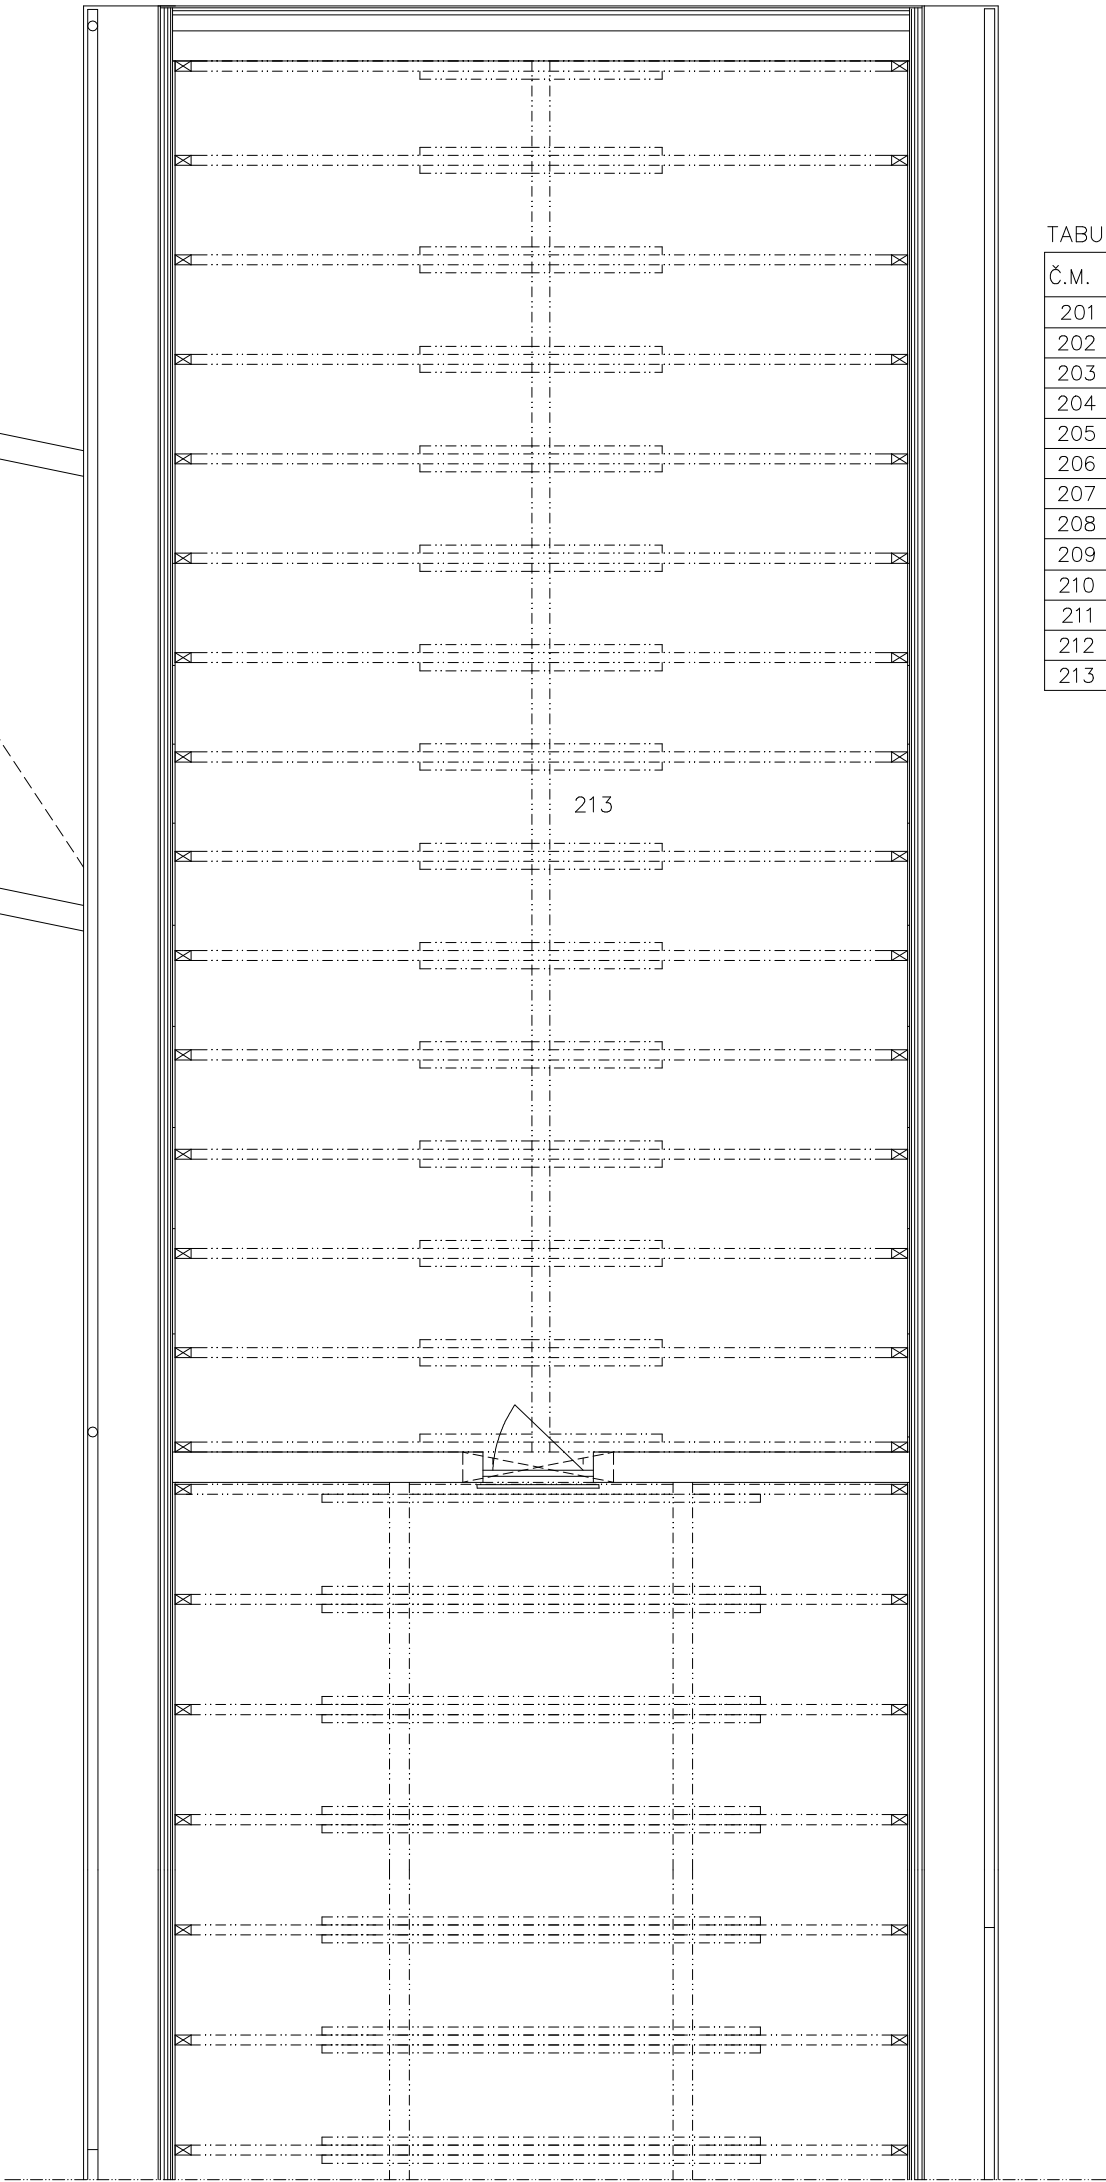

±0,000=586,75 m.n.m.			
Investor: Pacovská lesní, s.r.o. Eš 47, 395 01 Pacov IČO: 28132017, DIČ: CZ28132017		Hlavní projektant: Ing. Radek SPURNÝ Ing. Radek SPURNÝ, ČKAIT: 0200994 Datum: 07/2017 Zakázka: 288/2016	
Akce: NOVOSTAVBA SPRÁVNÍHO OBJEKTU LESA p.č. 2489/8 (k.ú. Pacov), p.č. 1095/40, 1622, 1623 (k.ú. Otava), k.ú. Pacov [71215], k.ú. Otava [61767]		Stupeň: DPS	
Část / Disciplína: D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ		Projektant čestí: Ing. Radek SPURNÝ Mochtně č.p. 38, 339 01 608643890, 376321895 spurny@radek.cz www.projektant-spurny.cz	
Výkres / Drawing: PŮDORYS PODKROVÍ		Autorizace čestí: Ing. Radek SPURNÝ, ČKAIT: 0200994 Vypracoval: Ing. Jakub SPURNÝ 725846963	
Měřítko/Scale: 1 : 75		Číslo výkresu/Draw.No.: D.1.4.4.3	