

LEGENDA

- JW0 – JIMACI TYČ JV1, JV2 (JV05=0,5m)
- JPO – POMOCNÁ JIMACI TYČ JPO,5 (JP05=0,5m)
- SS,JS,SP – SVORKA (SPOJOVACÍ, JIMAČOVÁ, PŘIPOJOVACÍ)
- SPKa – SVORKA (PRO ZEMNICI PÁSEK)
- SZa – ZKUŠEBNÍ SVORKA (VE VÝŠCE 0,6–1,8 m NAD TERÉNEM)

- VOLNÝ VODIČ
- VODIČ V ZEMI NEBO OMÍTKE


POZNÁMKA :

TŘÍDA LPS : III.
poloměr valíček se koule : 45m
ochranný úhel = 65°
odstup svodů = 15m
počet svodů = 10
dostatečná vzdálenost "s" = 0,33m


Dle ČSN EN 62305 :

Všecké kovové části na střeše a plošti objektu zasahující do vnitřních prostorů domu (výústění VZT, plynů, anténní nosič atd.) musejí být v ochranném prostoru hromosvodu, v žádném případě nesmějí být připojeny na jímací vedení hromosvodu, dle samostatně uzemněny.

PROVEDENÍ SVODU HROMOSVODU

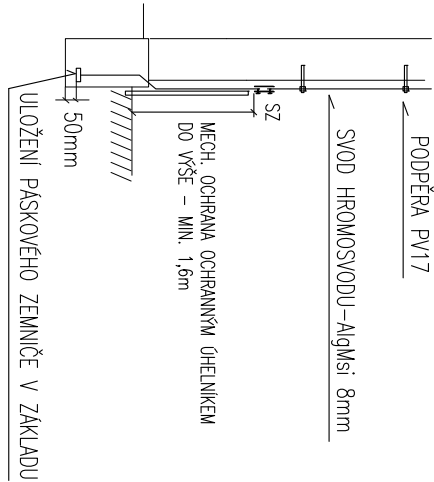


PROVEDENÍ SVODU HROMOSVODU

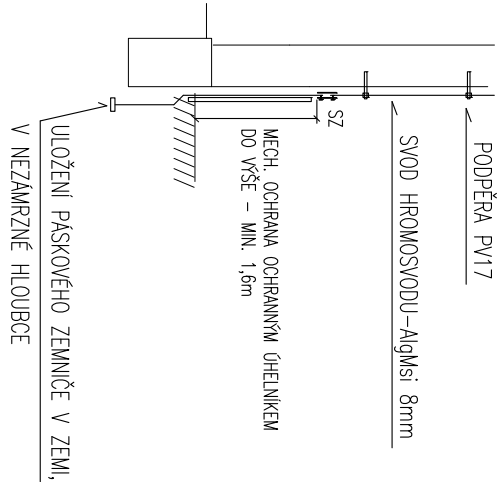

±0,000=585,97 m.n.m.

Investor:	Hlavní projektant:	Autor návrhu:	
Pacovská lesní, s.r.o. Eská 386/01 Pacov IČO: 28130117, DIČ: CZ28130117	vyšehrad atelier VYŠEHRAD atelier s.r.o., IČ:29146429 ZELEŇ PRÁH 1091/1111, 140 00 PRAHA 4 www.vysehrad-studio-studio.cz	Ing. arch. Martin Štáranek Ing. arch. Zdeněk Rychníček Ing. arch. Jiří Smolík	
Datum:		Pate:	
06/2017			
Akce:	Stupeň:		
NOVOSTAVBA SPRÁVNÍHO OBJEKTU LESA p.č. 2489/6 (k.ú. Pacov), p.č. 1095/4/0, 1622, 1623 (k.ú. Cetouž), k.ú. Pacov [717215], k.ú. Cetouž [617679]	DPS		

Část / Discipline: D.1.4.6.7 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	Projektant: PMR elektro s.r.o. adresa : U Hlávky 691/4, 140 00 Praha 4 sídlo : Štěpánská 502/21, 149 00 Praha 4 email : danek.pracek@pmr.cz		AutORIZACE ČÁSTI:	
			Ing. Jaroslav Janáček	
			VYPRACOVAL:	
			David Prahař	
Výkres / Drawing: HROMOSVOD		Měřítko / Scale: 1:100	Číslo výkresu / Draw.No.: 07	