


Zakreslení skutečného stavu  
E 2015/901 E1  
MaR Rack-VZT

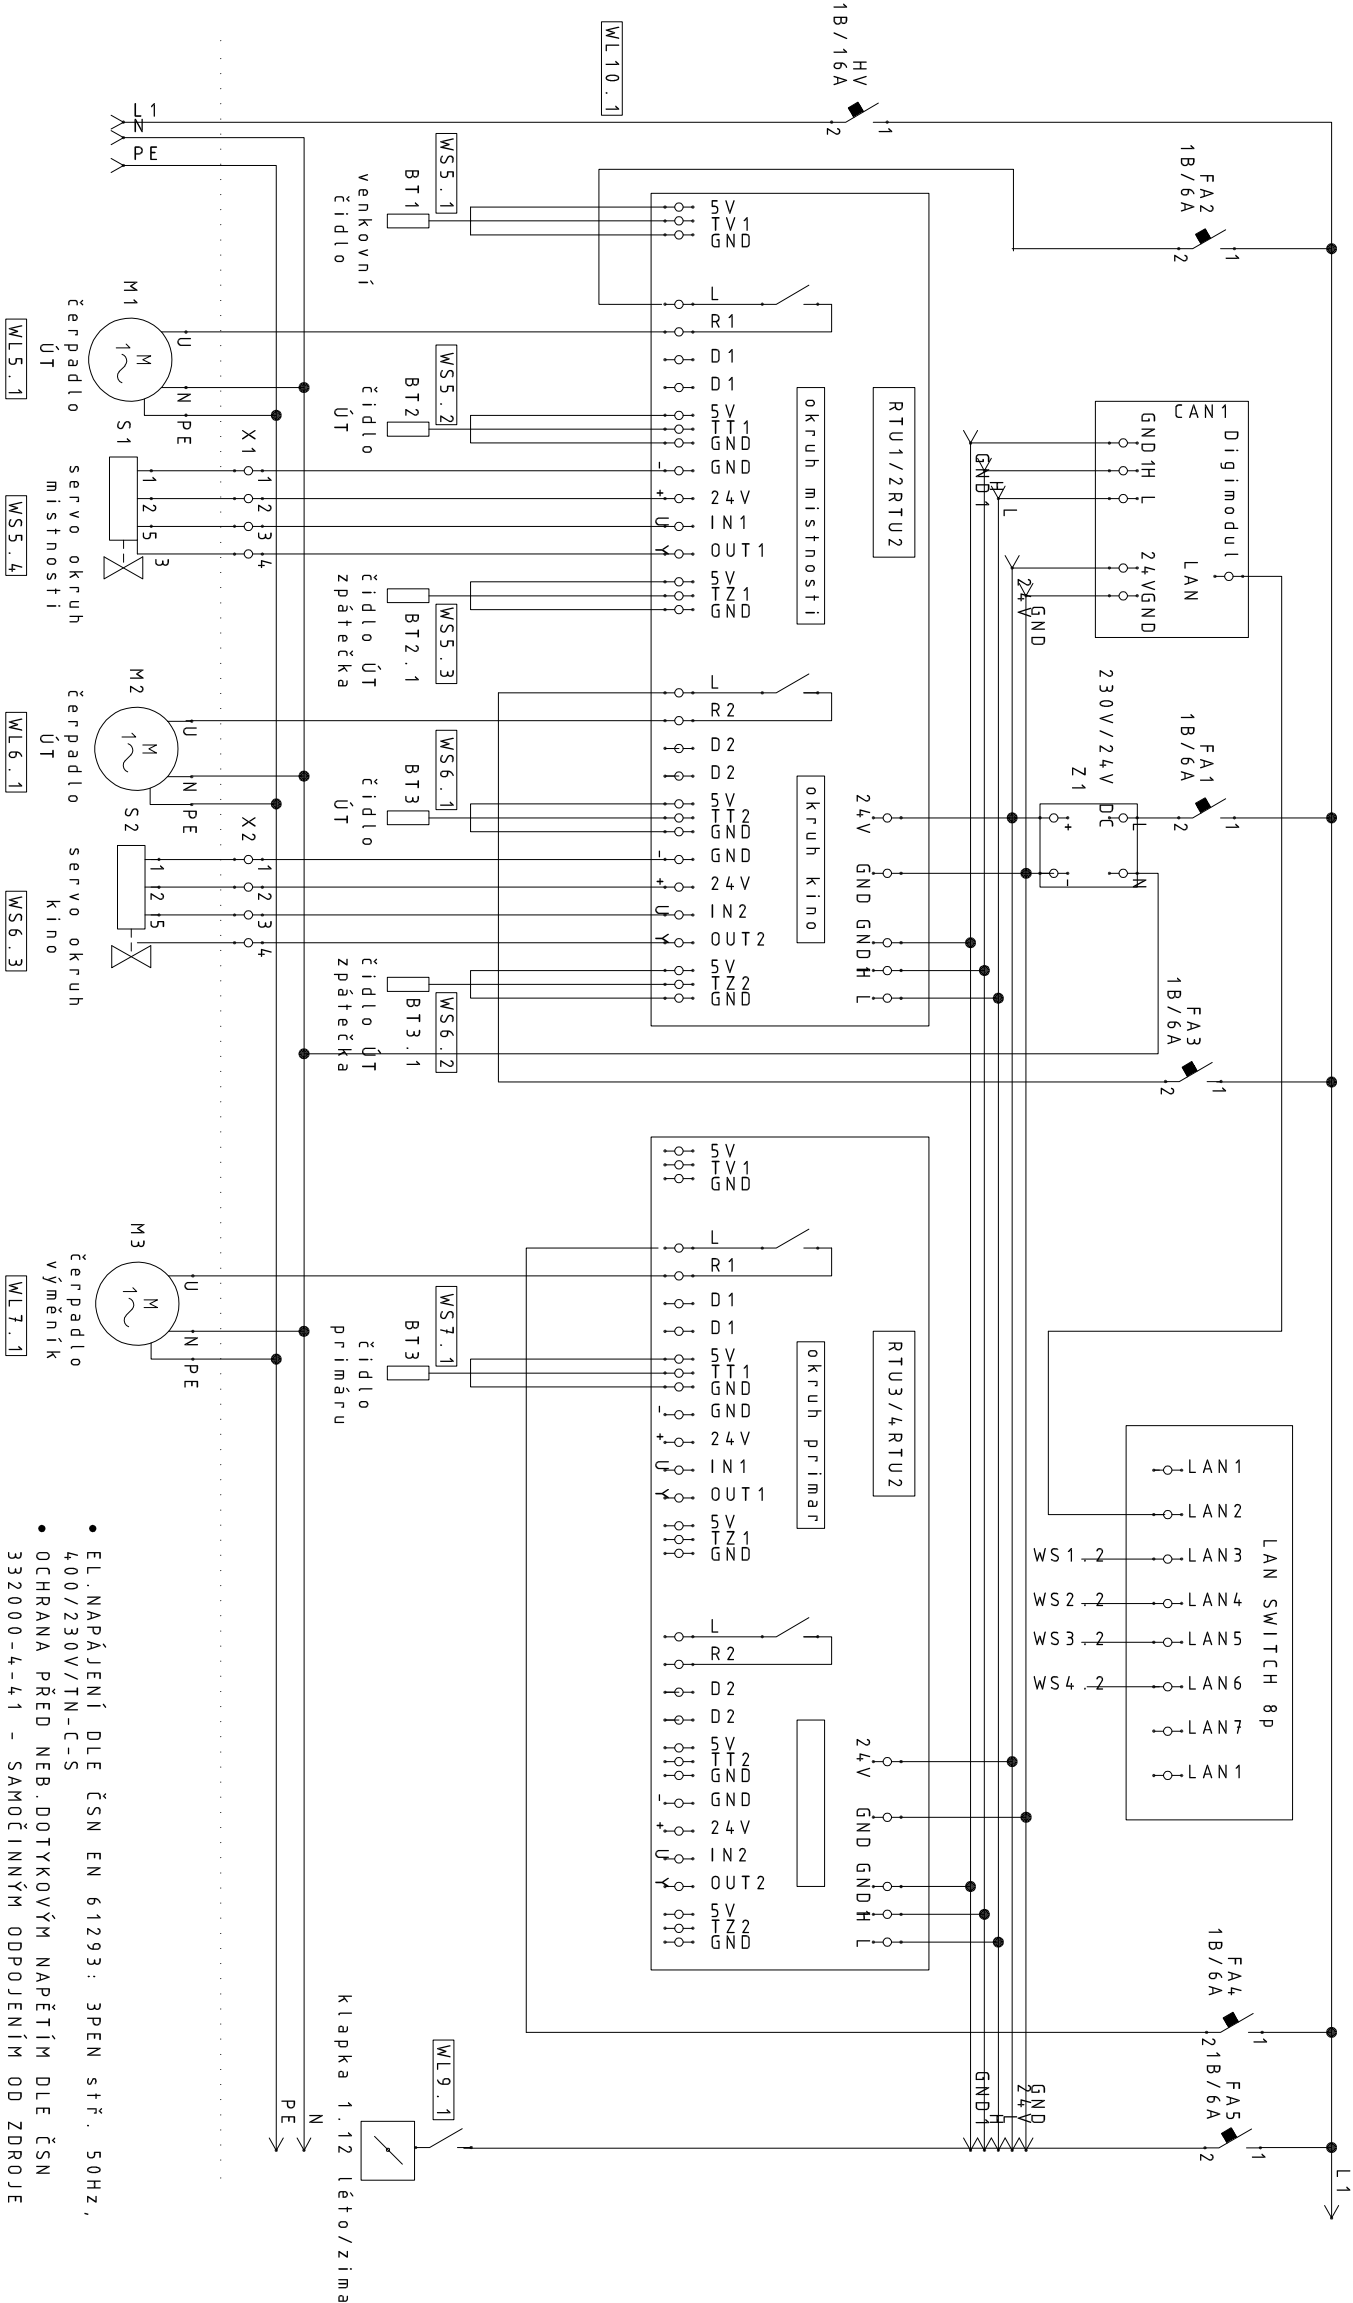

- EL. NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293: 3PEN stř. 50Hz, 400/230V/1N-C-S
- OCHRANA PŘED NEB. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000-4-41 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

KRESLIL	HIP	<b>Ing. Zdeněk ZIKÁN</b> 468 22 Koberovy č.p.182	
VYPRACOVAL	<b>Ing. Otakar Šolc</b>		
ZODP.PROJEKT.	<b>Ing. Zdeněk Zikán</b>		
KRAJ	Vysočina	MÍSTO	Pacov
INVESTOR	Město PACOV, náměstí Svobody 320, Pacov		
STAVBA	Město Pacov, č.p.319, Španovského - KOMUNITNÍ CENTRUM		
OBJEKT PROVOZNÍ SOUBOR	MaR pro vzduchotechniku a vytápění		
NÁZEV	Propojení MaR RACK - VZT		
ARCH.ČÍSLO		POŘAD. Č.	
POČET LÍSTŮ		LÍST Č.	
		03	