

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20200183	
---------------	----------	--

Žadatel					
Název organizace	PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.	IČ	28094026		
Příjmení, jméno, titul	Pařha Petr				
Obec	Pelhřimov	PSČ	39301		
Ulice / č.p. / č.o./	Palackého 48				
E-mail	info@projektcentrum.cz	Telefon	565323117	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Město Pacov	IČ	00248789		
Příjmení, jméno, titul	VIČEK Lukáš Ing.				
Obec	Pacov	PSČ	39501		
Ulice / č.p. / č.o./	nám. Svobody 1				
E-mail	info@projektcentrum.cz	Telefon	565323117	Fax	

Název stavby	ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U UNIKA v Pacově
--------------	---

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítě neprovozovaných společností VODAK Humpolec, s.r.o. a stanoviště k PD, je nutné požádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace. Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.


Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti VODAK Humpolec, s. r. o. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí pracovníci VODAK Humpolec, s.r.o.

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Humpolci, 14.10.2020

Zájmové území	(viz. příloha)
----------------------	----------------

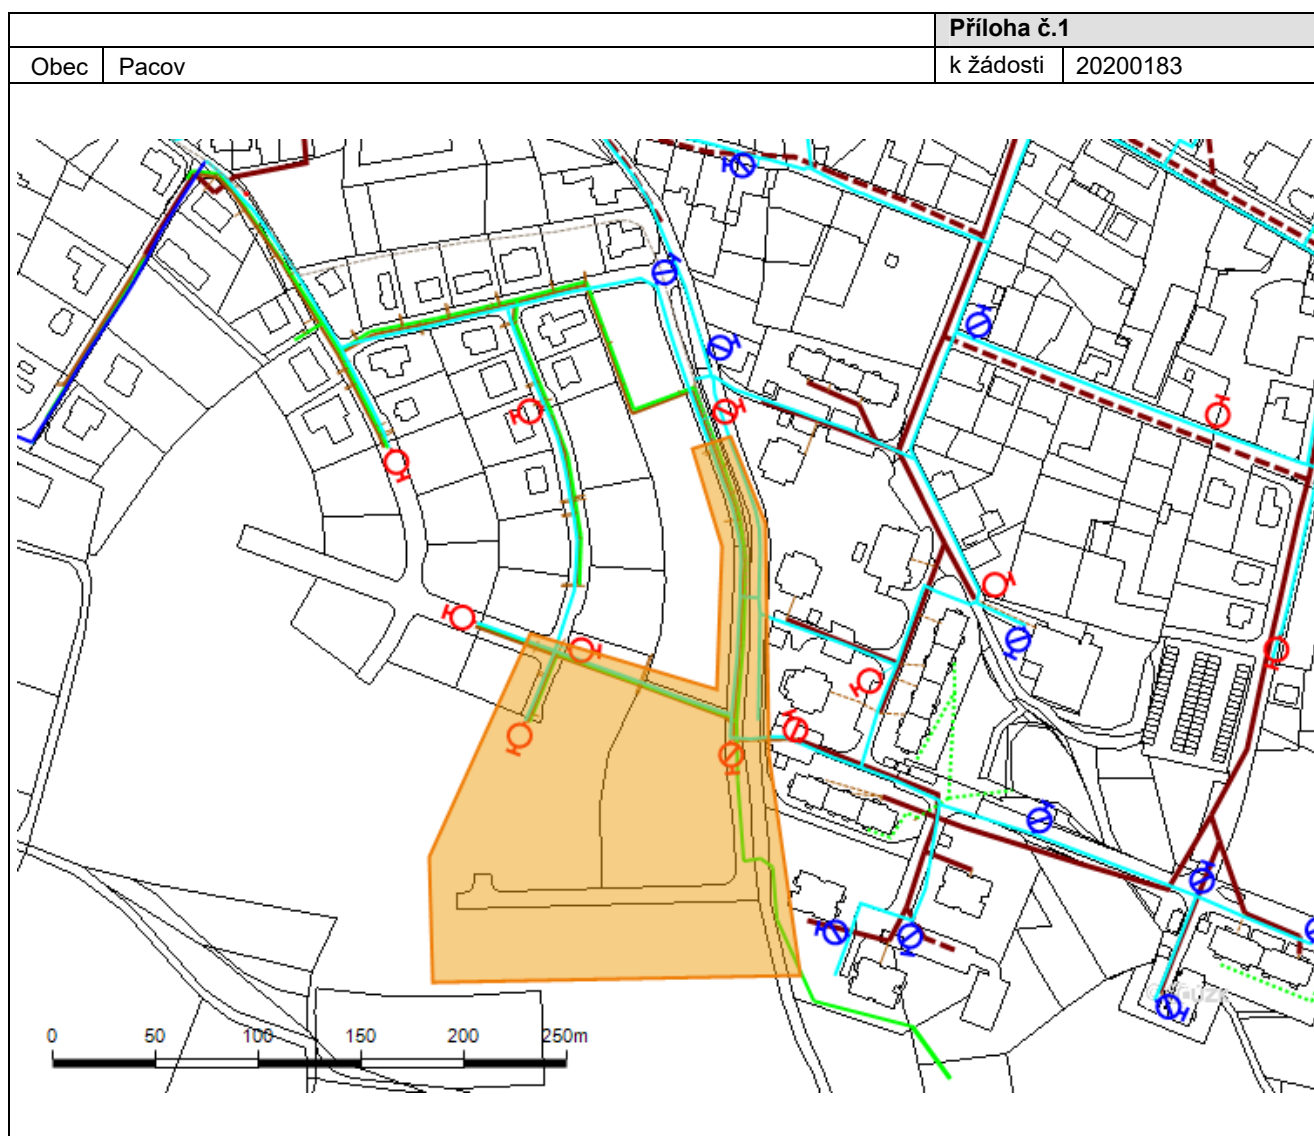

Legenda

<u>KANALIZACE</u>		<u>VODOVOD</u>	
	jednotná		výtlačný řad
	splašková		příváděcí/zásobovací řad
	dešťová/ostatní		rozvodný řad
	nefunkční		potrubí nefunkční
	odhadnuto/zaměřeno/překresleno		odhadnuto/zaměřeno/překresleno
	objekty na stokách a přípojkách		hydranty a výpustní objekty na řadu
	odlehčovací komora/výúst/		vzdušník/kalník/ostatní
	šachta revizní/přípojková/vpust		šoupata/armatury na řadu

Žadatel uděluje společnosti VODAK Humpolec, s.r.o, souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 14.10.2020

Platnost do 14.10.2021