



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ
V KOMUNIKACI

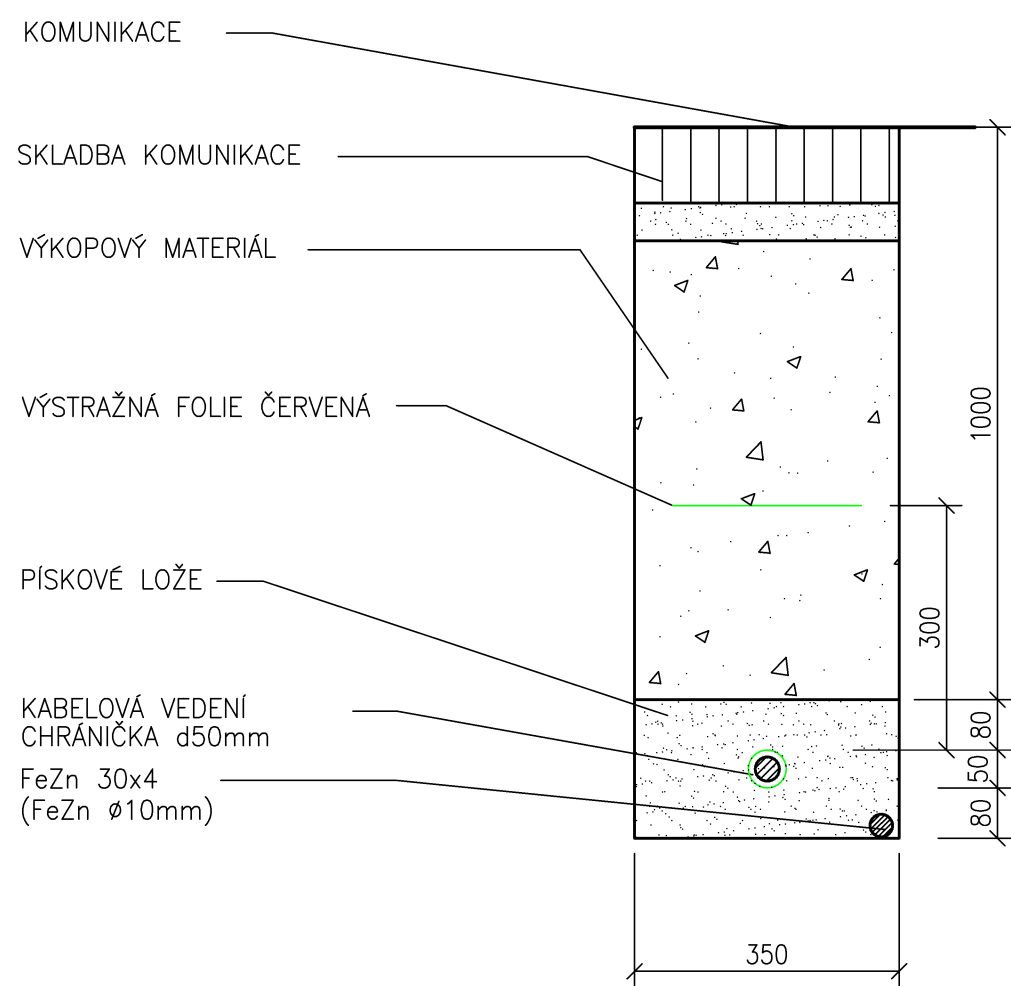

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ
VE VOLNÉM TERÉNU

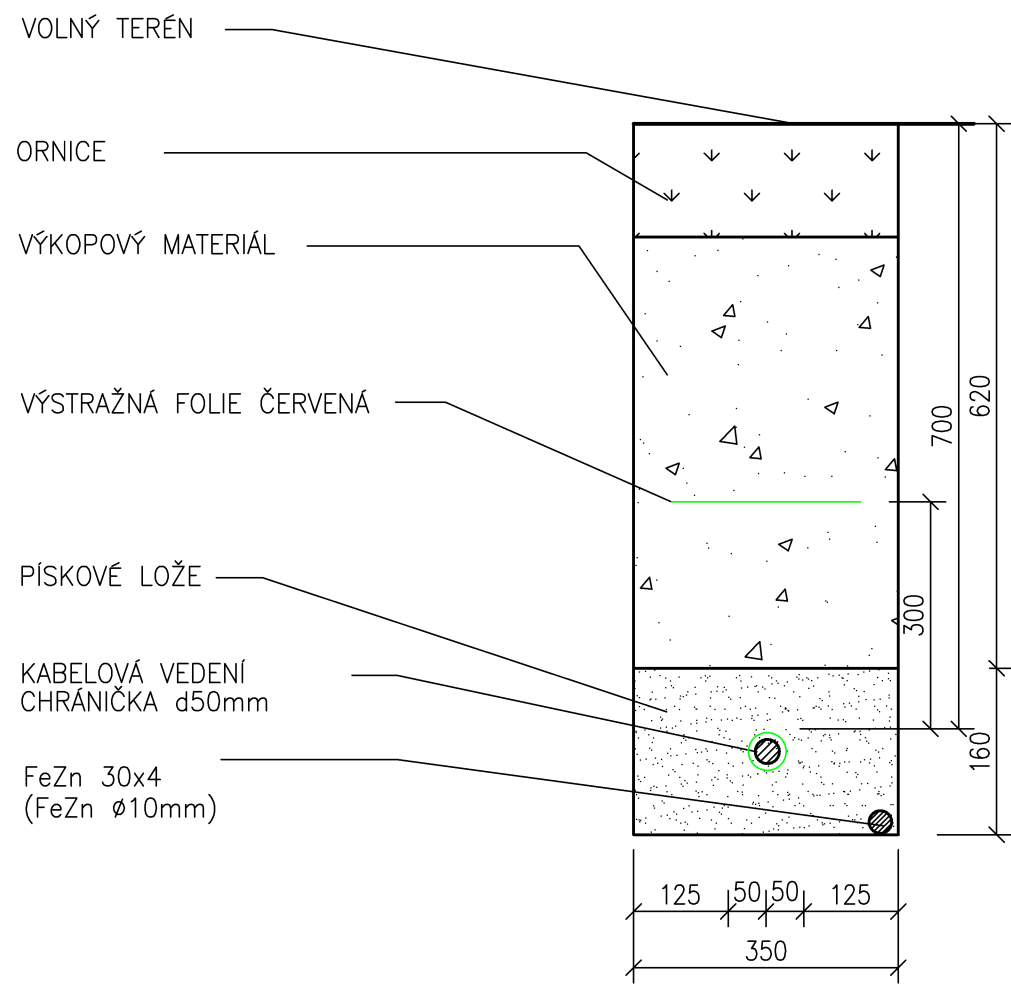

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI SOUBĚHU
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,50m
VODOVOD	0,40m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,40m, DO 0,3 MPa – 0,60m

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI KŘÍŽENÍ
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,30m
VODOVOD	NECHRÁNĚNÉ 0,40m, CHRÁNĚNÉ 0,20m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,10m, DO 0,3 MPa – 0,10m KABEL V CHRÁNIČCE NA KAŽDOU STRANU 1 M




MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ NN V RŮZNÝCH
TERÉNECH DLE ČSN 73 6005

KOMUNIKACE	1,0m
CHODNÍK	0,35m
VOLNÝ TERÉN	BEZ OCHRANY 0,7m, S OCHRANOU 0,35m

Výškový systém Balt po vyrovnání, souřadný systém S–JTSK

K.ú. PACOV (717215)

0	10/2020	PRVNÍ VYDÁNÍ	PAŤHA	PAŤHA	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  MĚSTO PACOV NÁMĚSTÍ SVOBODY 320 395 01 PACOV		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	PACOV	VYPRACOVAL:	PAŤHA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PACOV	ZODP.PROJEKTANT:	PAŤHA	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ "U UNIKA" V PACOVĚ - III. ETAPA				FORMÁT:	2A4
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				DATUM:	10/2020
				STUPEŇ PD:	DUR+DSP+ZDS
OBJEKT: SO-400: ELEKTRO A SDĚLOVACÍ VEDENÍ				Č. ZAKÁZKY:	20–030
				MĚŘÍTKO:	1:10
OBSAH: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ				SOUBOR:	– – –
				Č. VÝKRESU:	400.03
				Č. PARÉ	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BYT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					