

LEGENDA MATERIÁLŮ

NAHRADOVANE KONSTRUKCE

D1-D5 NAROVENE DESOVY 800mm - PROVENI DLE PLATNYCH CSN Z POZINKOVANEHO, POPLASTOVANEHO PLECHU

OVETRAKI LEZATE KANALIZACE VYTAZENE NAD UROVEN STRESENIHO PLASTE A UKONCENO SYSTEMOVOU OVETRAVACI PLACI DN 110

POZNÁMKY

POZN.1 OKAPOVÉ ŽLABY, RESP. DEŠTOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO, POPRÁSTOVANÉHO PLECHU DLE PLATNÉ ČSN - 8 OKAPOVÝCH ŽLABŮ 150mm

POZN.2 VE STŘEŠNÍ ROVINĚ BUDOU OSAZENY PROTISNEJOVÉ TAŠKY, HÁKY DLE NAVRHI KONKRETNÍHO DODAVATELE KRYTINY



LEGENDA HROMOSVODU

SVOD HROMOSVODU SE ZVÜSENI SVORKOU

POMOCNÝ JMAČ NA HŘEBENI

ZEMNÍCI PÁSKA FeZn 30x4mm - V ZÁKLADECH

JLMAČI VEDENÍ FeZn 80mm NA PODPĚRÁCH

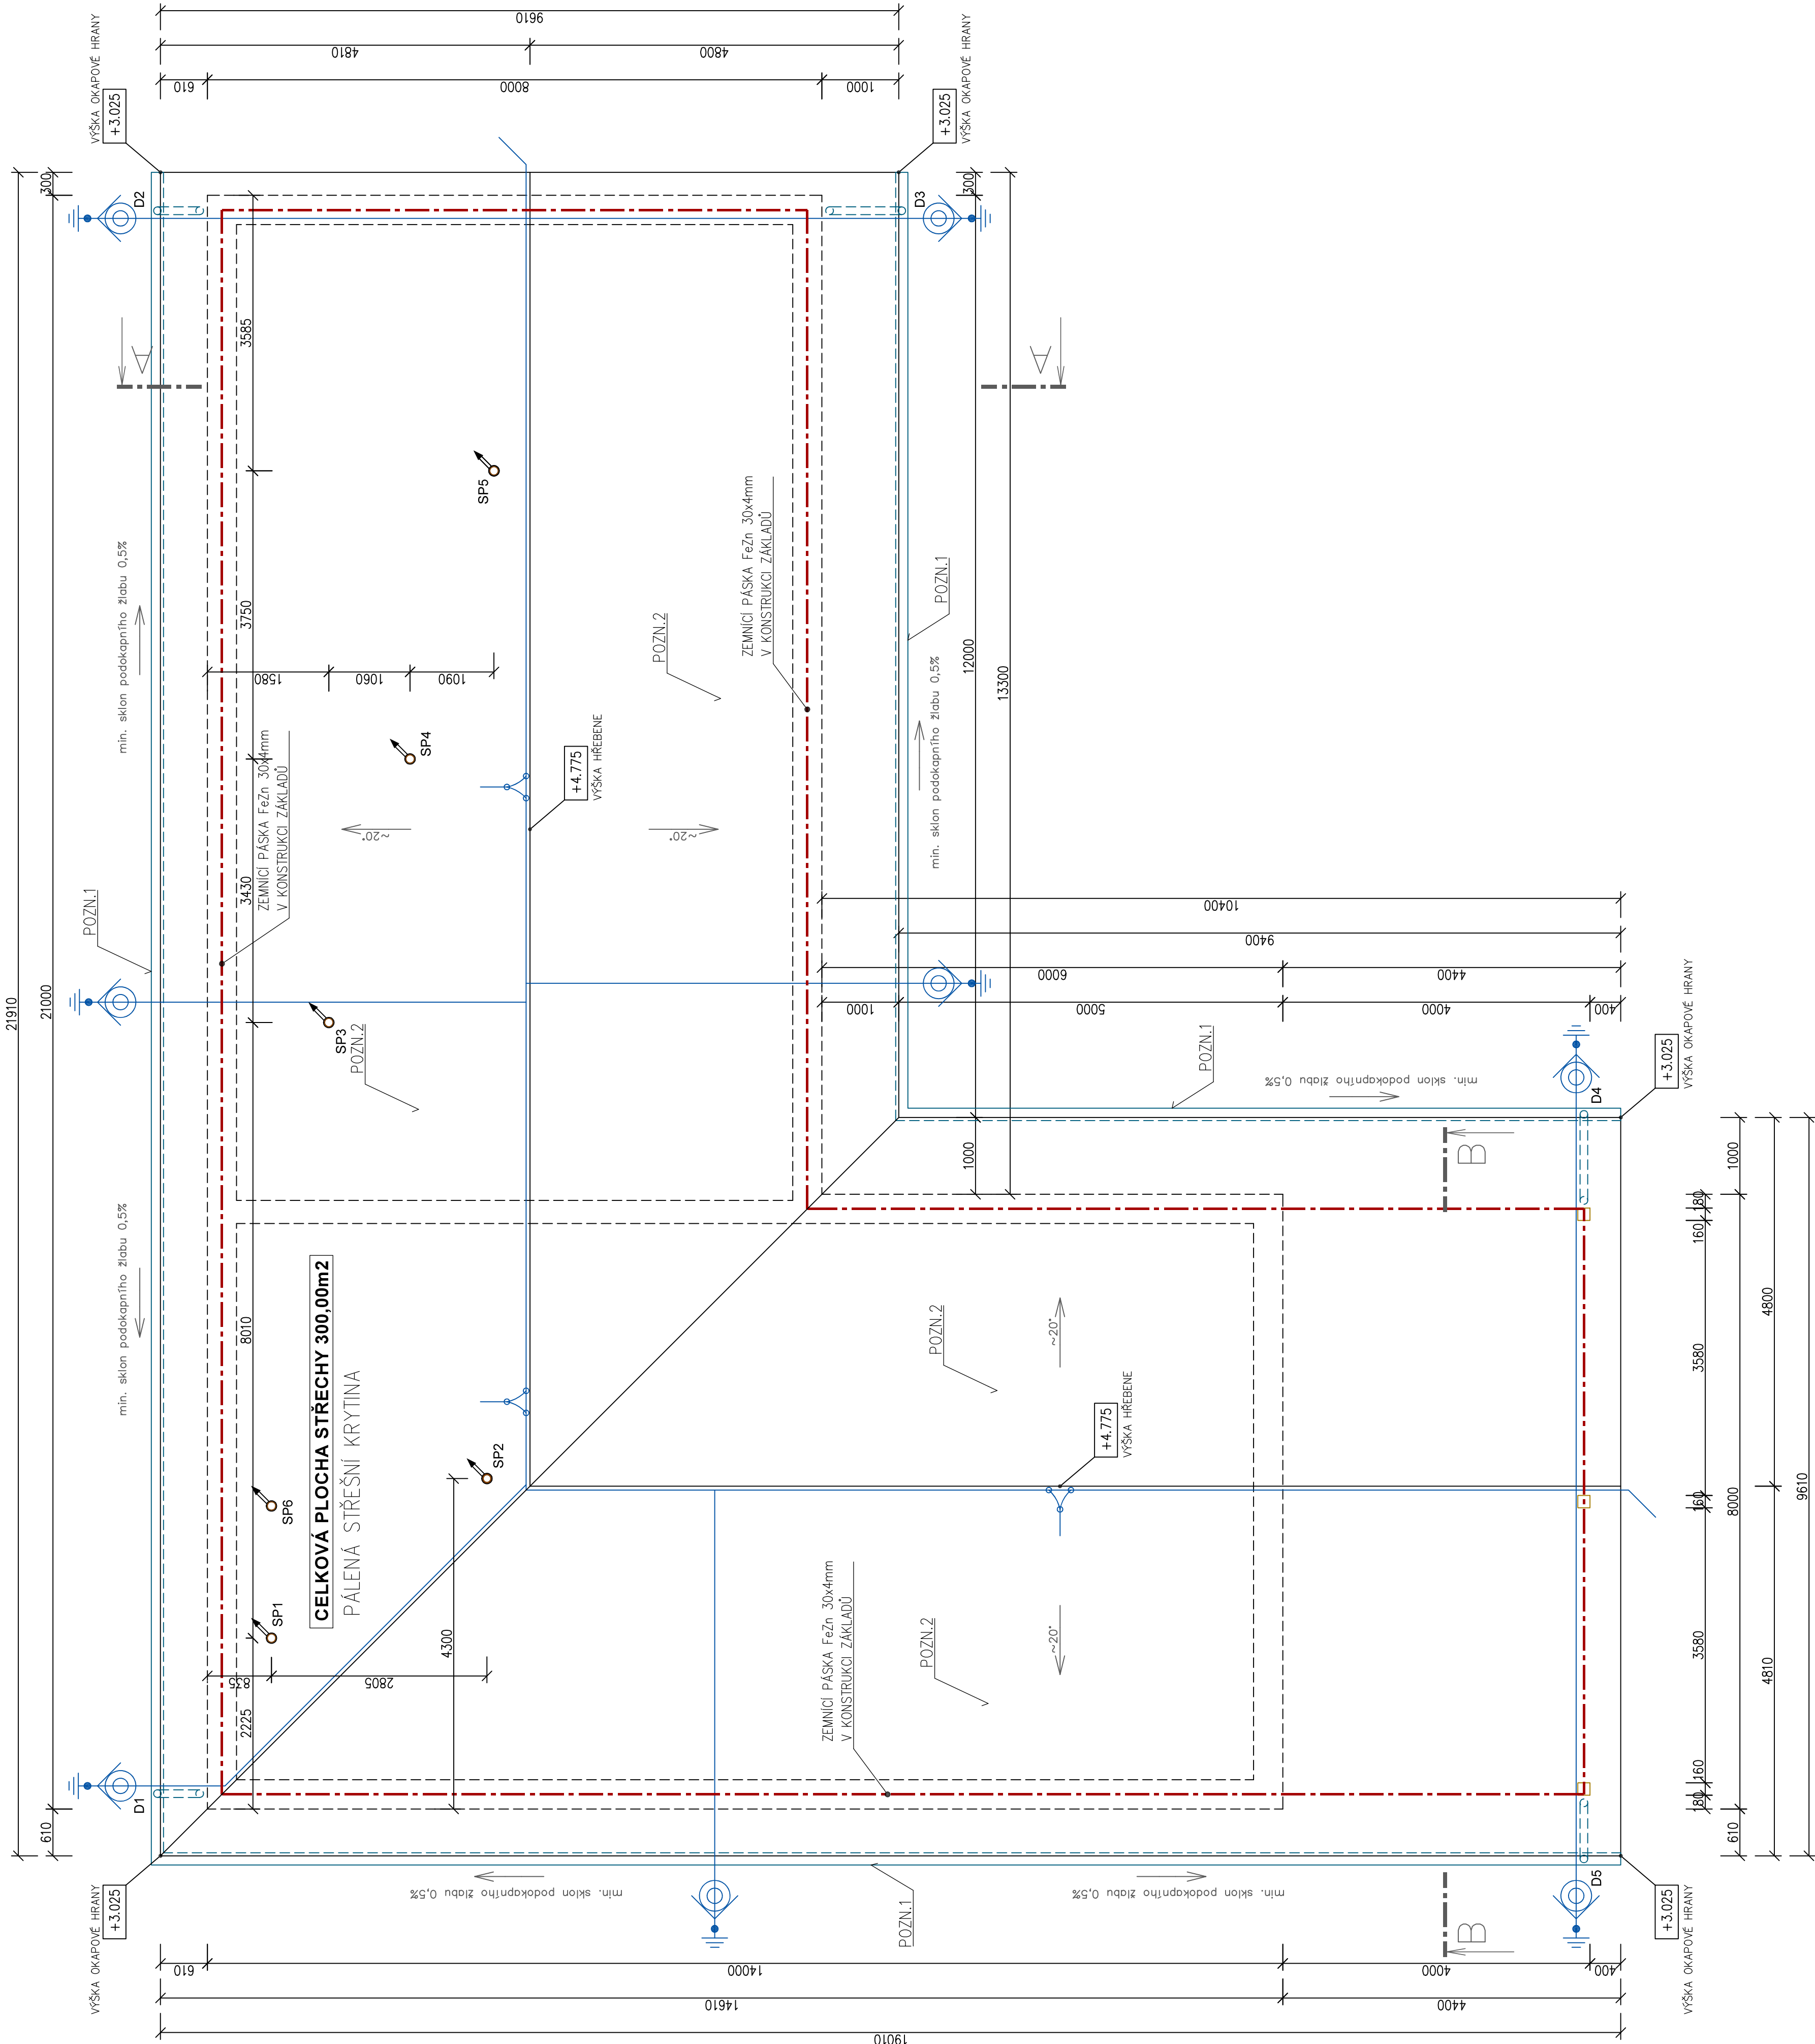

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | AUTORIZOVAL ING. M. ZADRAŽIL | Č. PARÉ |
| | ZOD. PROJEKTANT ING. M. ZADRAŽIL | |
| | VYPRACOVAL D. VALENTA | |
| INVESTOR: Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 39005 Horní Cerekev | | FORMÁT B4 |
| AKCE ZÁZEMÍ SPORTOVISŤE V HORNÍ CEREKVI NA PARC. Č. ST. 484 A PARC. Č. 2004/5 A 2004/6 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ CEREKVI | | DATUM 05/2021 |
| | | STUPĚŇ D.Ú.R.+D.S.P. |
| | | ČÍSLO 17/2021 |
| | | ZÁKAZKY |
| PRÍLOHA PUDORÝS STŘECHY | | Č. PRÍLOHY D.5 |