

ČÍSLO A DATUM REVIZE: - / -  
±0,000 = xx m.n.m.

INVESTOR

město Pacov  
Náměstí Svobody 320  
395 01 Pacov

HLAVNÍ PROJEKTANT

**20-20-ARCHITEKTI**  
MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU

Ing. arch. Tomáš Maceška  
Ing. arch. Petr Hora

STUPEŇ

DPS

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE

09/2025

FORMÁT

A2

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. M. Pekárek

ZAKÁZKA

2\_46

VYPRACOVAL

Martin Počta  
Pavel Procházka

AKCE

**Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti Poliklinika Pacov**

k.ú. Pacov, parc. č. 303/1, 303/3, 303/9, Žižkova 922, 395 01 Pacov

ČÁST

D.1.2.5 Silnoproud

ZPRACOVATEL ČÁSTI

MPE s.r.o.  
Palackého sady 68  
397 01, Písek  
IČO: 07401515

NÁZEV VÝKRESU


**DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST**

MĚŘÍTKO

-

ČÍSLO VÝKRESU

**D.1.2.5\_4**




Datum: 20.11.2025

Číslo zákazníka/projektu.: 00081 / 11/103

Telefon: 608 908 692

Poliklinika Pacov (Střecha 1)

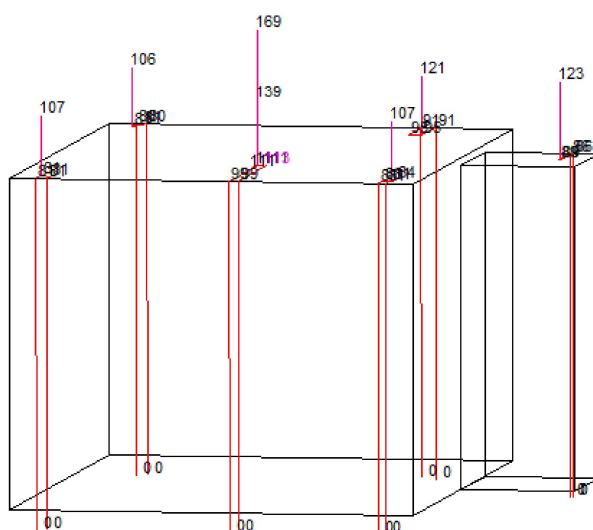


Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

PSČ: --

PSČ: --

Max. dostatečná vzdálenost 113 cm




Datum: 20.11.2025

Číslo zákazníka/projektu.: 00081 / 11/103

Telefon: 608 908 692

Poliklinika Pacov (Střecha 1)

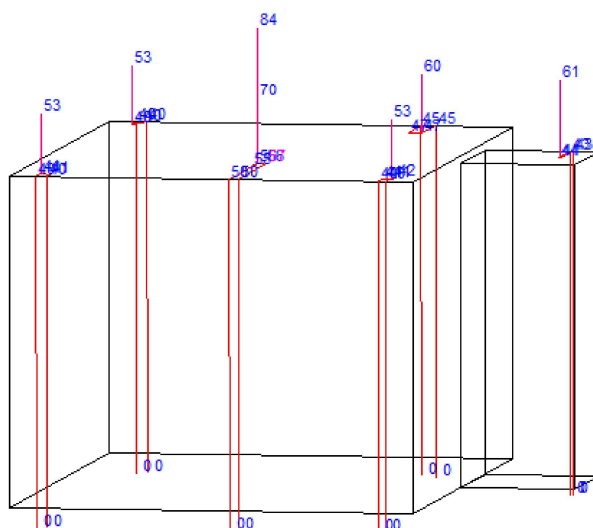

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

PSČ: --

PSČ: --

Max. dostatečná vzdálenost 57 cm



MPE s.r.o | Palackého sady 68 | 397 01 Písek  
IČO: 07401515

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 20.11.2025

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00081 / 11/103

### Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MPE s.r.o

Ulice: Palackého sady 68

PSČ: 397 01 Písek

Telefon: 608 908 692

Poliklinika Pacov (Střecha 2)

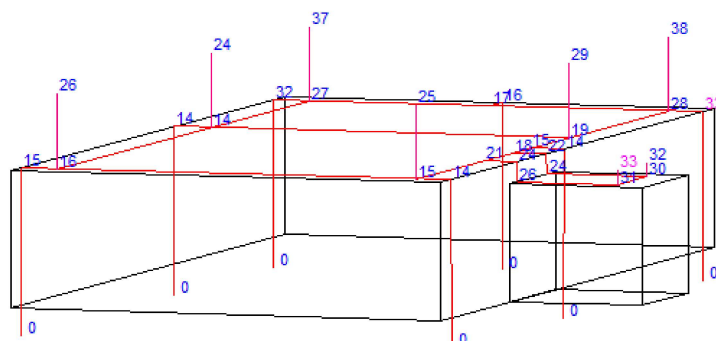

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00081

Jméno: PACOV

Ulice:

PSČ: --

### Projekt:

Číslo projektu: 11/103

Název projektu: PACOV

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Max. dostatečná vzdálenost 33 cm



MPE s.r.o | Palackého sady 68 | 397 01 Písek  
IČO: 07401515

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 20.11.2025

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00081 / 11/103

### Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MPE s.r.o

Ulice: Palackého sady 68

PSČ: 397 01 Písek

Telefon: 608 908 692

Poliklinika Pacov (Střecha 2)

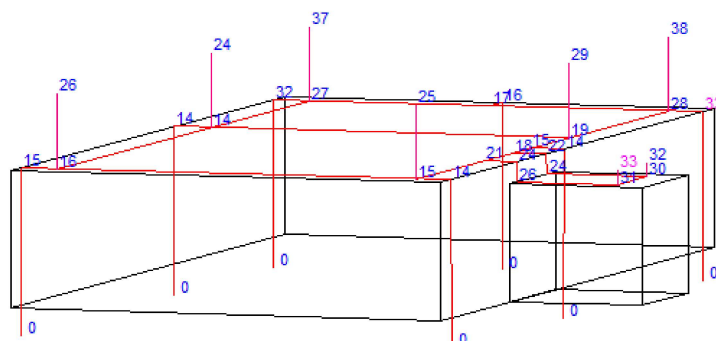

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00081

Jméno: PACOV

Ulice:

PSČ: --

### Projekt:

Číslo projektu: 11/103

Název projektu: PACOV

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Max. dostatečná vzdálenost 33 cm