

Rozvaděč: RH

(č.m. 1.15_zádveří)

Typ provedení: Oceloplechový zapuštěný rozvaděč

Jmenovitý proud: 32A

Krytí: IP40/20

Zkratové proudy $I_k=10\text{kA}$

Systém napětí: 3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana před neb. dot. napětím: Automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3

Rozměry: (šxvxh) 606x846x165

Přívod: Spodem

Vývody: Vrchem

V rozvaděči je ponechána 21% rezerva.

Bezpečnostní tabulky na dveřích


- "POZOR EL. ZAŘÍZENÍ"
- "NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI "


Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU NA DOKUMENTACI


TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVÁDĚČE!


VÝROBCE ROZVÁDĚČE POSODÍ NUTNOST AKTIVNÍHO CHLAZENÍ ROZVÁDĚČE, POKUD BUDE NUTNÉ TAK JEJ POUŽÍJE (OKOLNÍ TEPLOTA ROZVÁDĚČE MAX. 40°C, PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ZA 24 HODIN NEPŘESÁHNE 35°C).


Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil			
Kostka	Kostka	Kostka			
Kraj : Vysočina		Místo : Obrataň		Formát :	7 x A4
Investor : Obec Obrataň, č.p. 204, 39412 Obrataň				Datum :	02/2022
Akce : Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani				Účel :	DPS
				Č. Zakázky:	
Objekt : SO 01				Měřítko : —	Číslo výkr. D.1.4.05
Obsah : Silnoprůdová elektrotechnika					
Výkres : Rozvaděč RH					


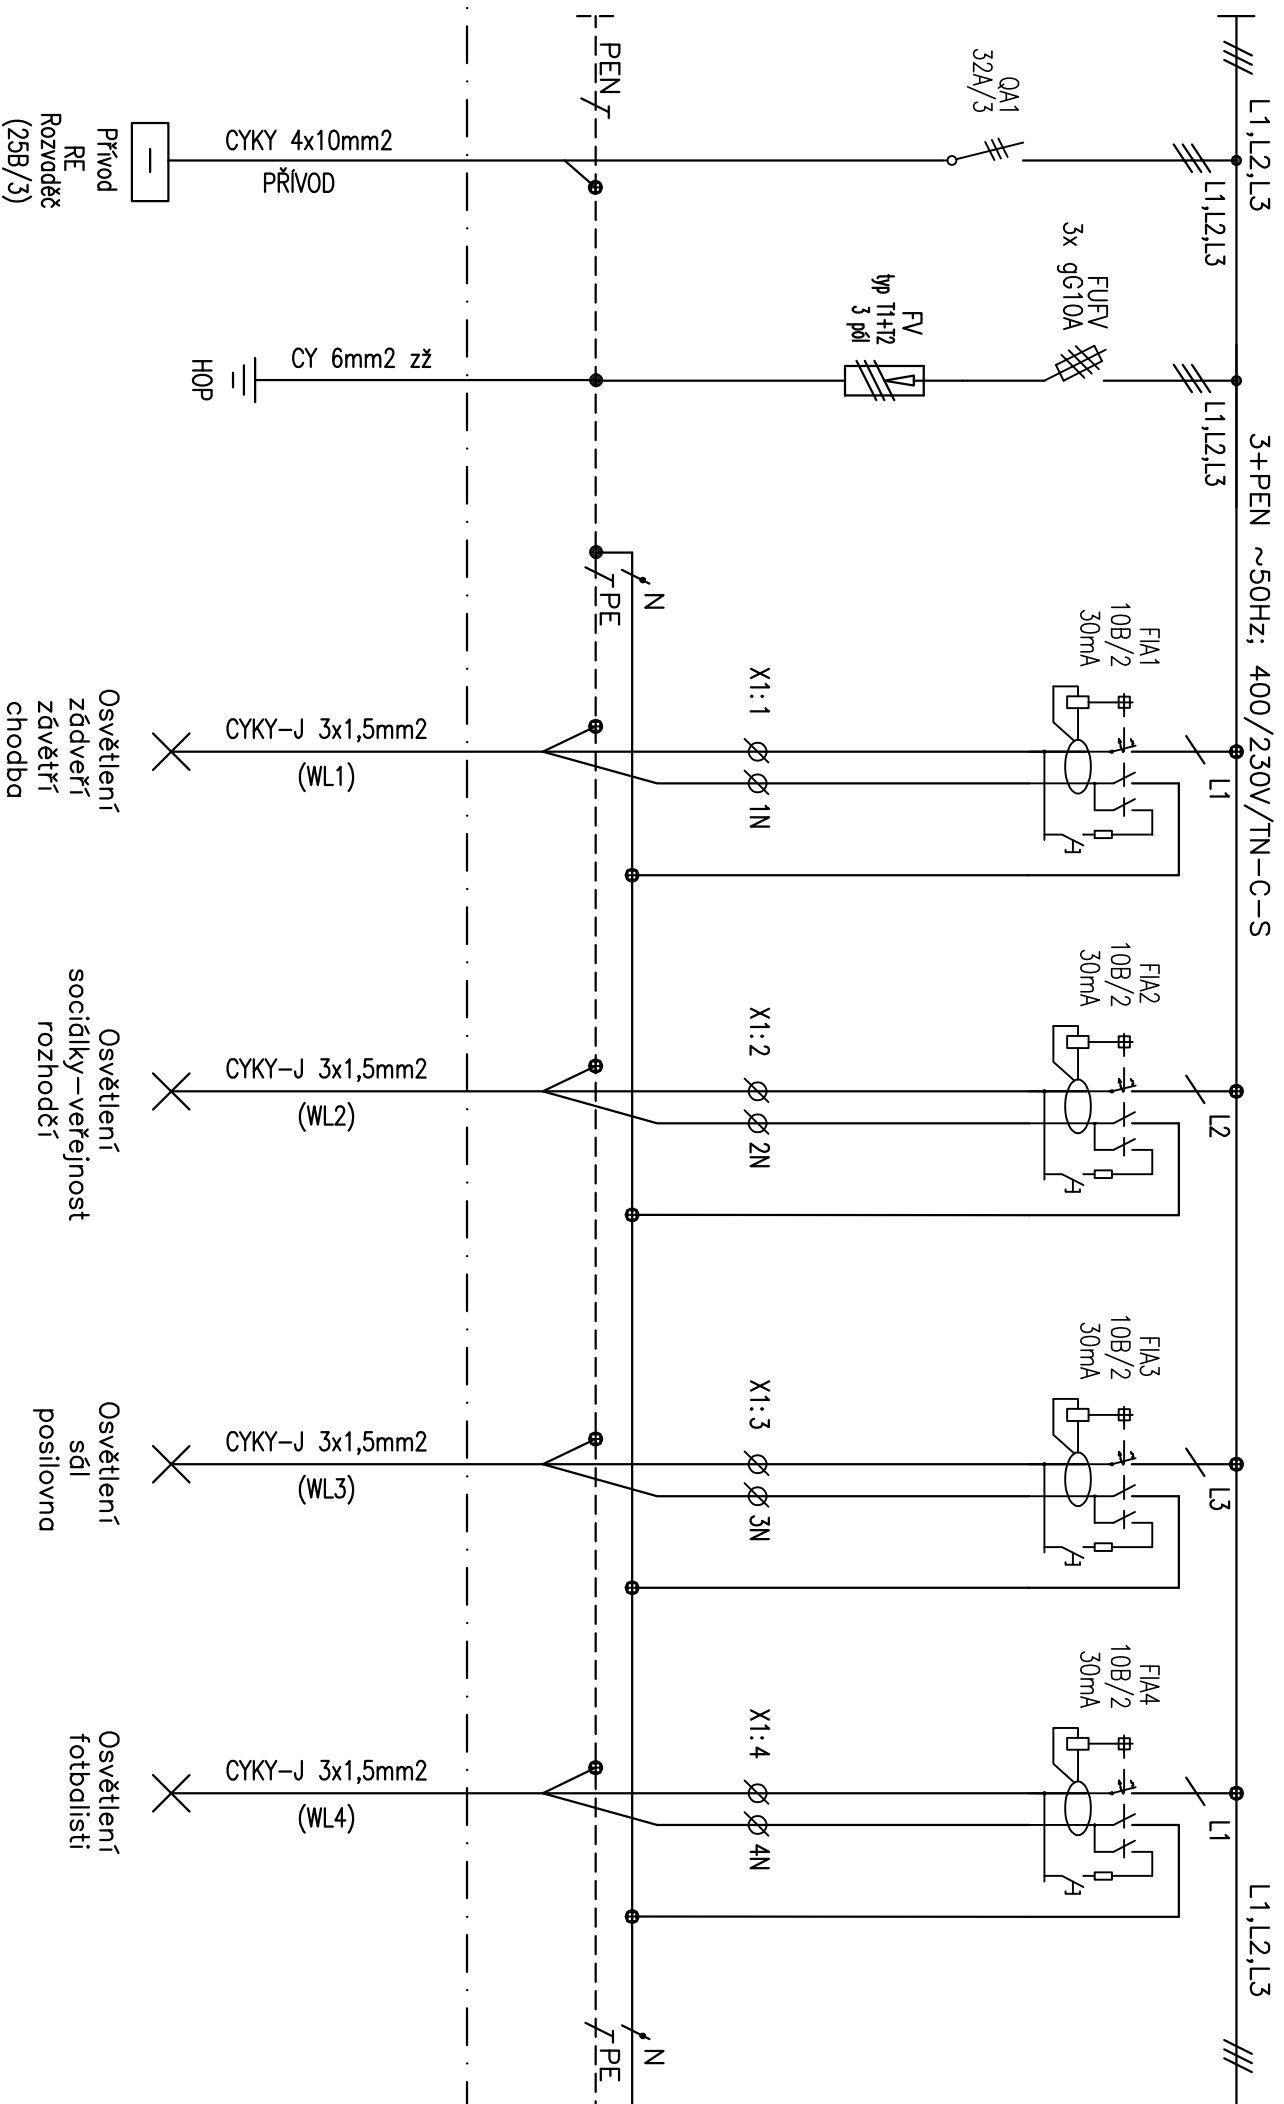


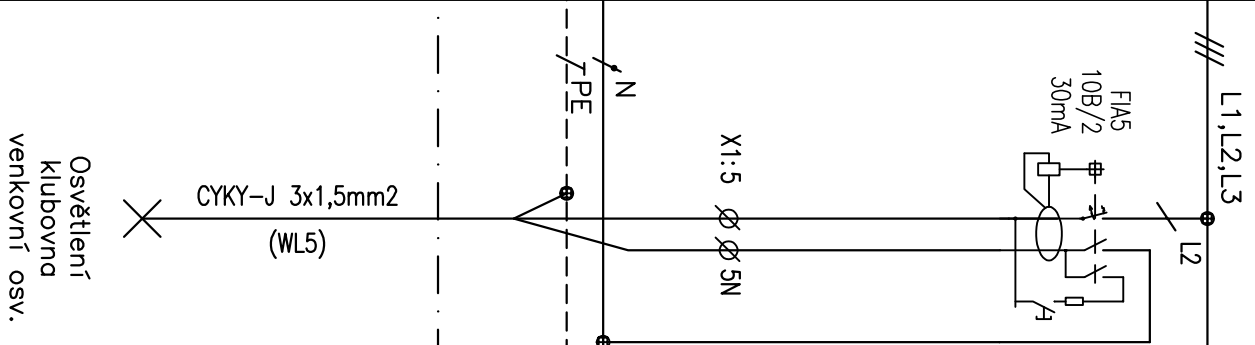

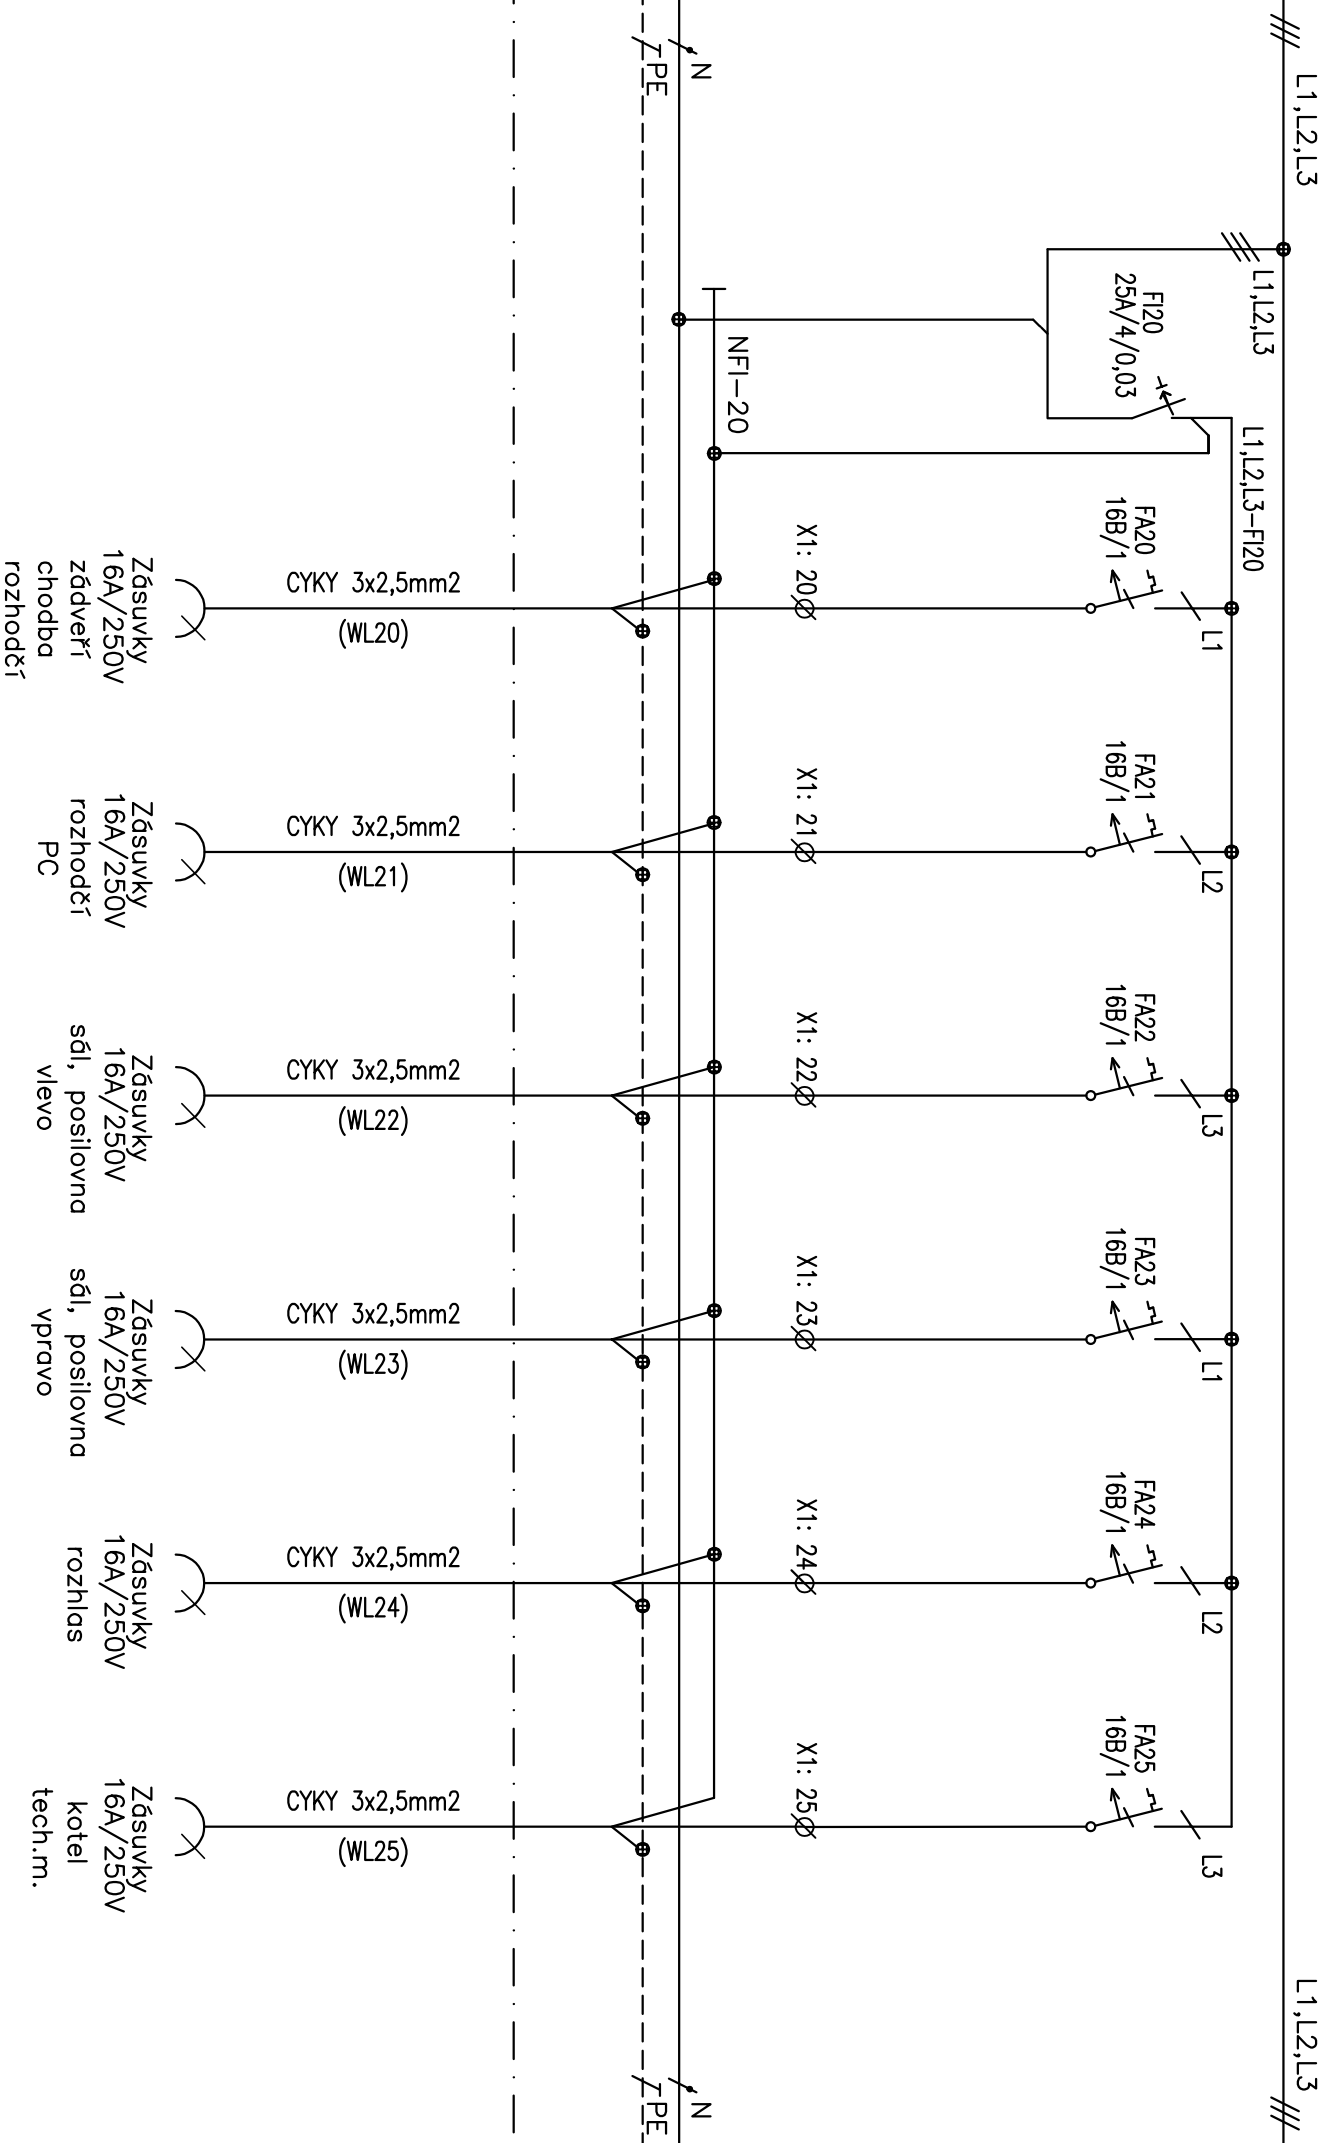

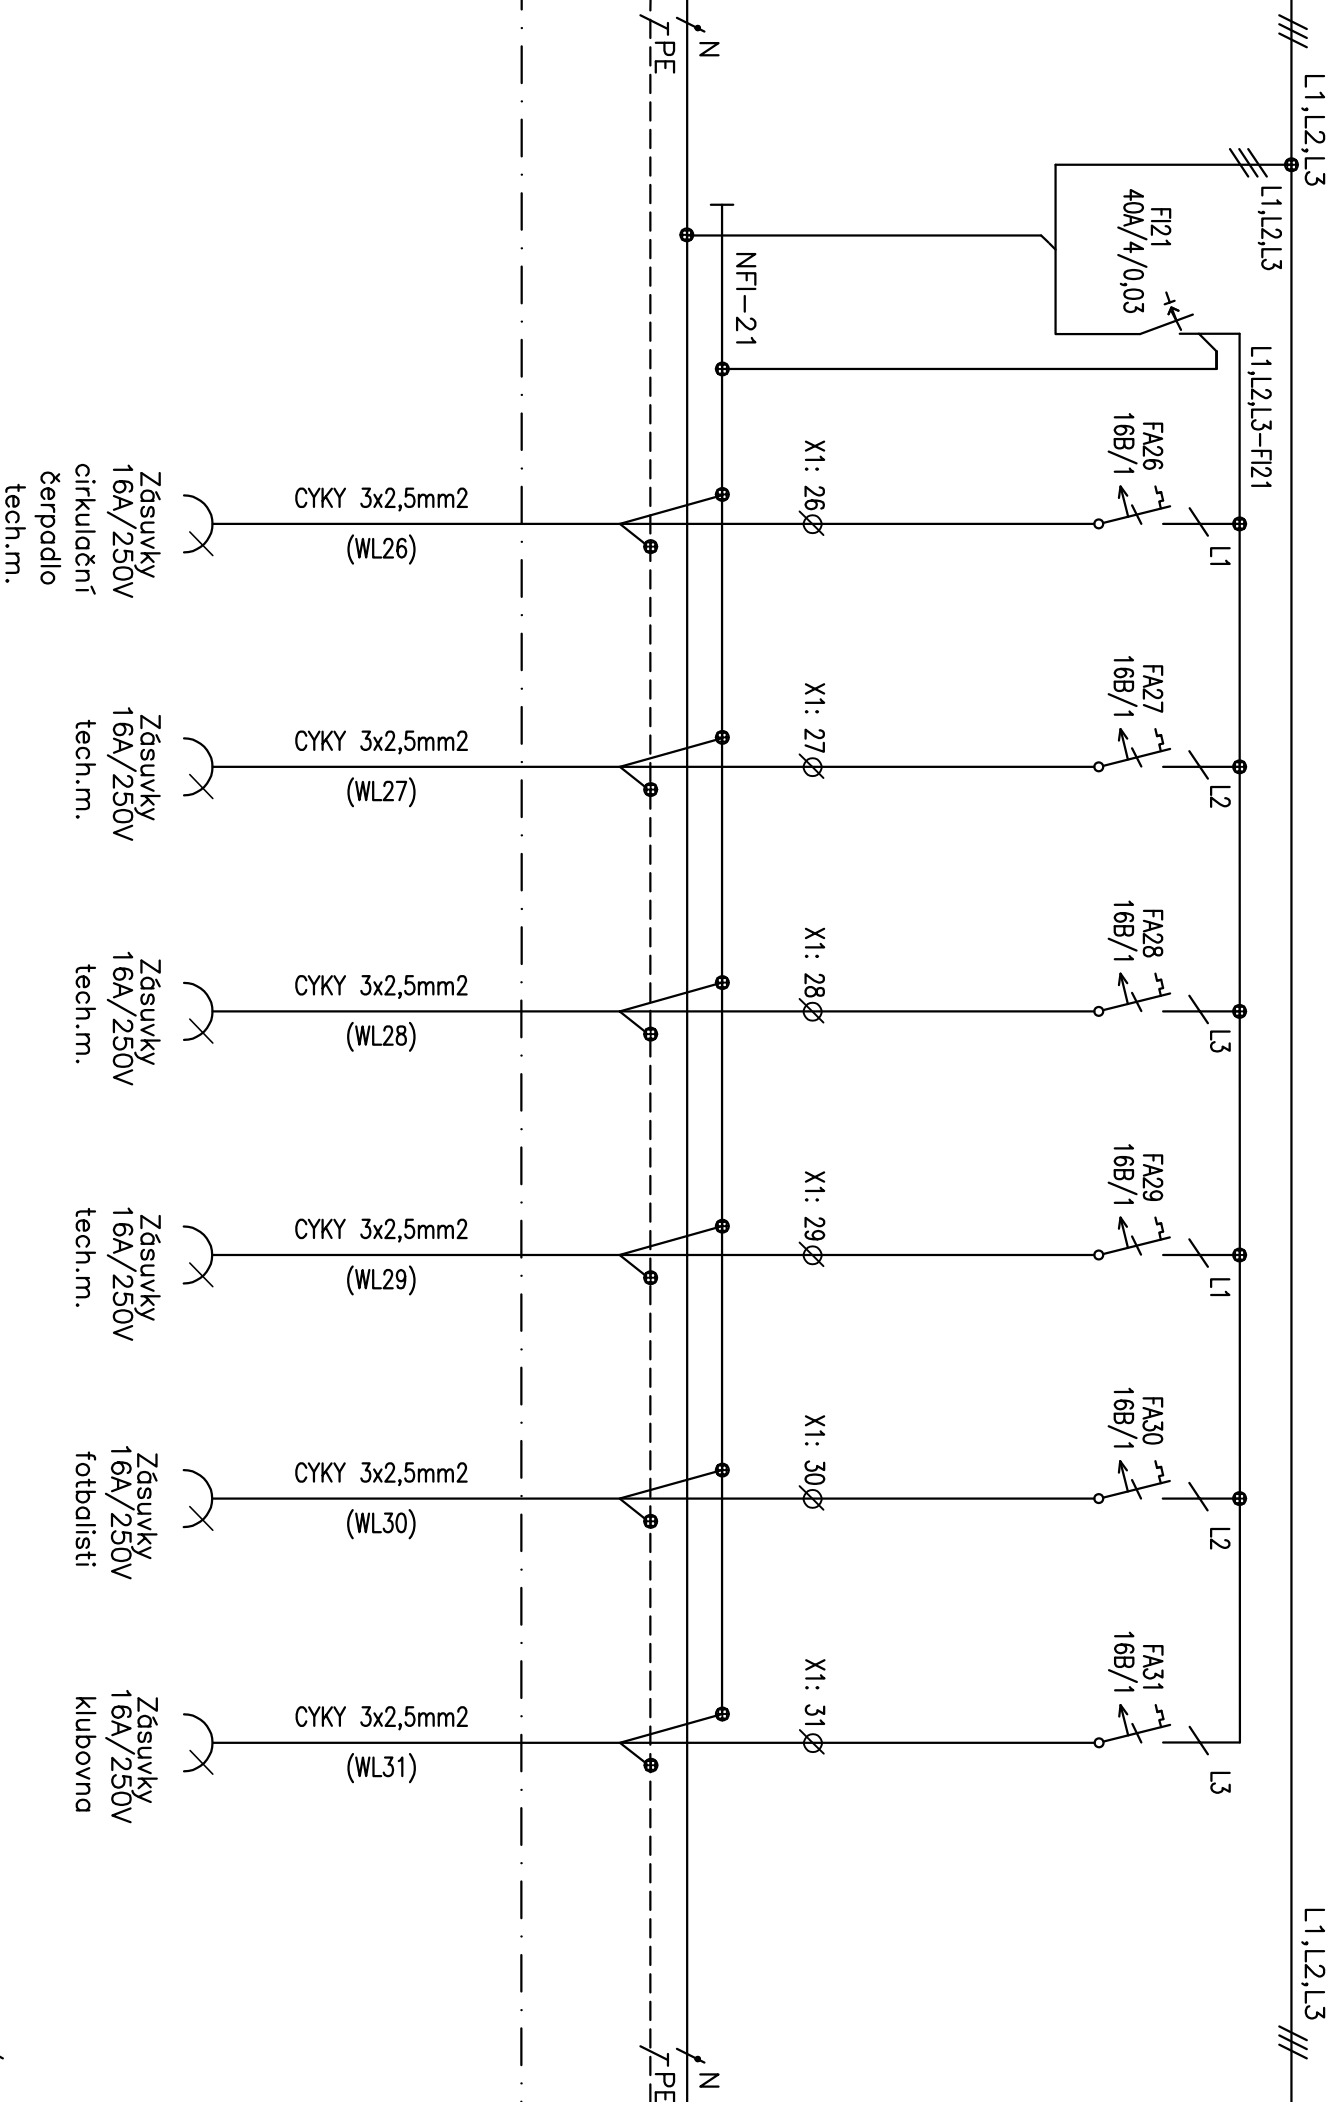

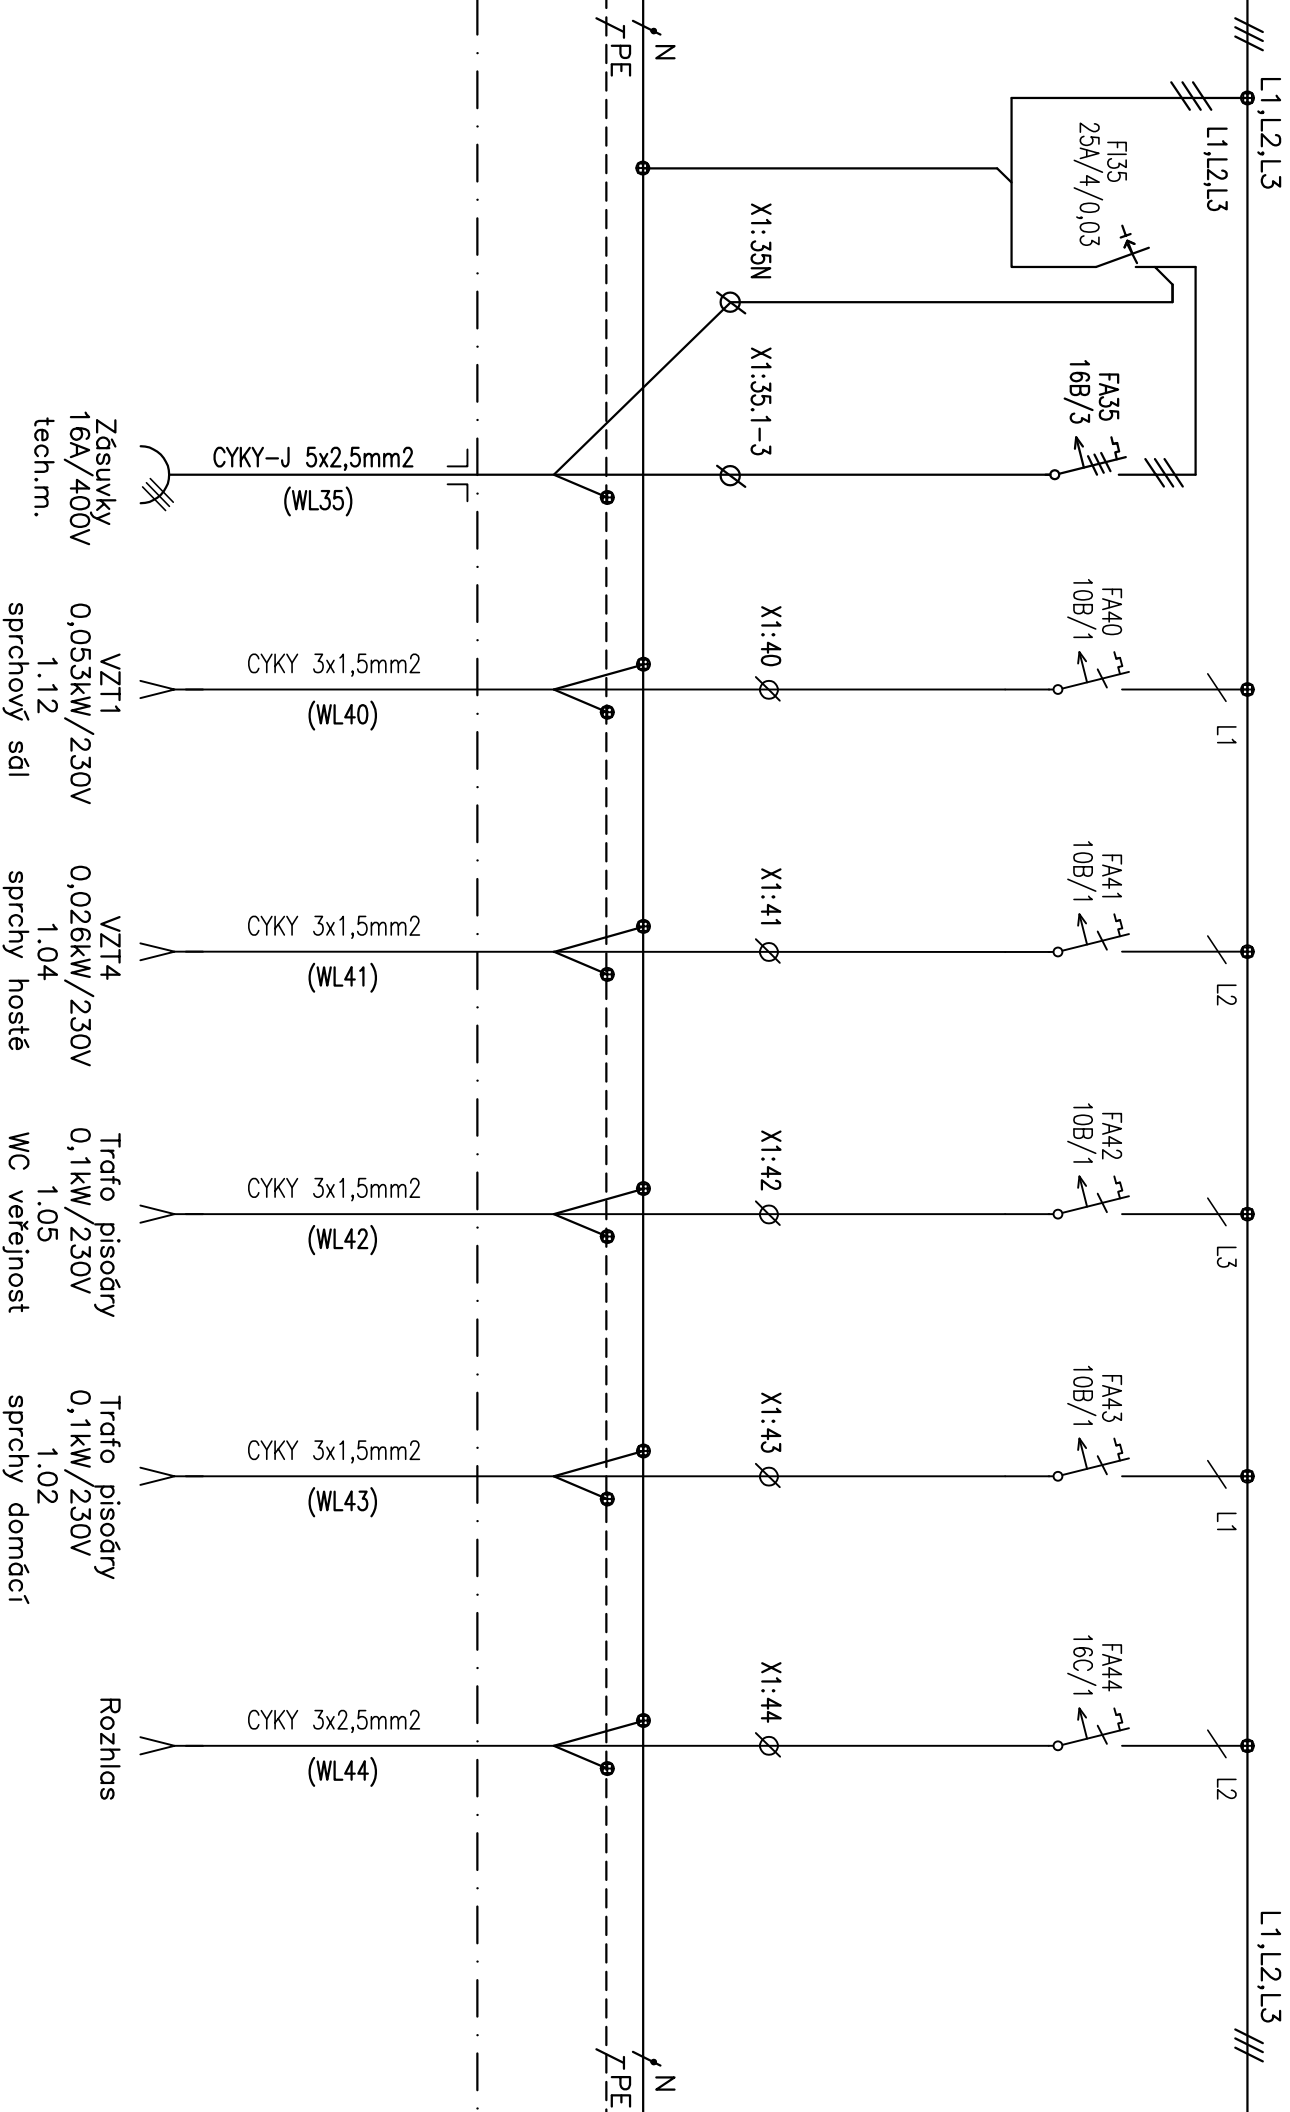

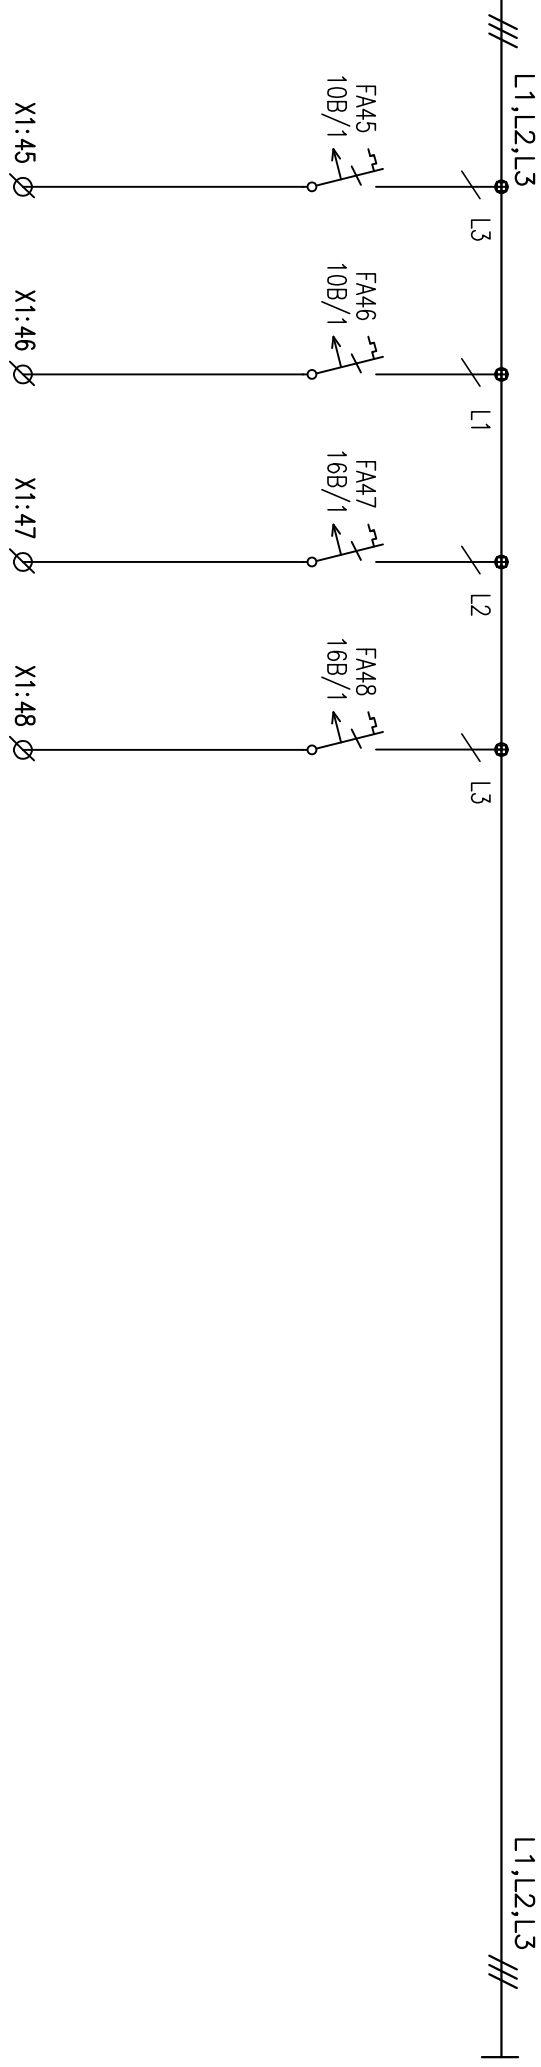

Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva