

ŘAD SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ ČÁST - VĚTEV B

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  
PARCELNÍ ČÍSLA  
VZDÁLENOST ŠACHET

k.ú. Křeč	
191/1, 192	
11,35	23,42

SMĚROVÉ POMĚRY



LEGENDA ČAR  
PŮVODNÍ TERÉN  
UPRAVENÝ TERÉN  
HRANA VÝKOPU



KOTA ÚPRAVENÉHO TERÉNU


HLOUBKA VÝKOPU

KOTA DNA POTRUBÍ

KOTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ km/m

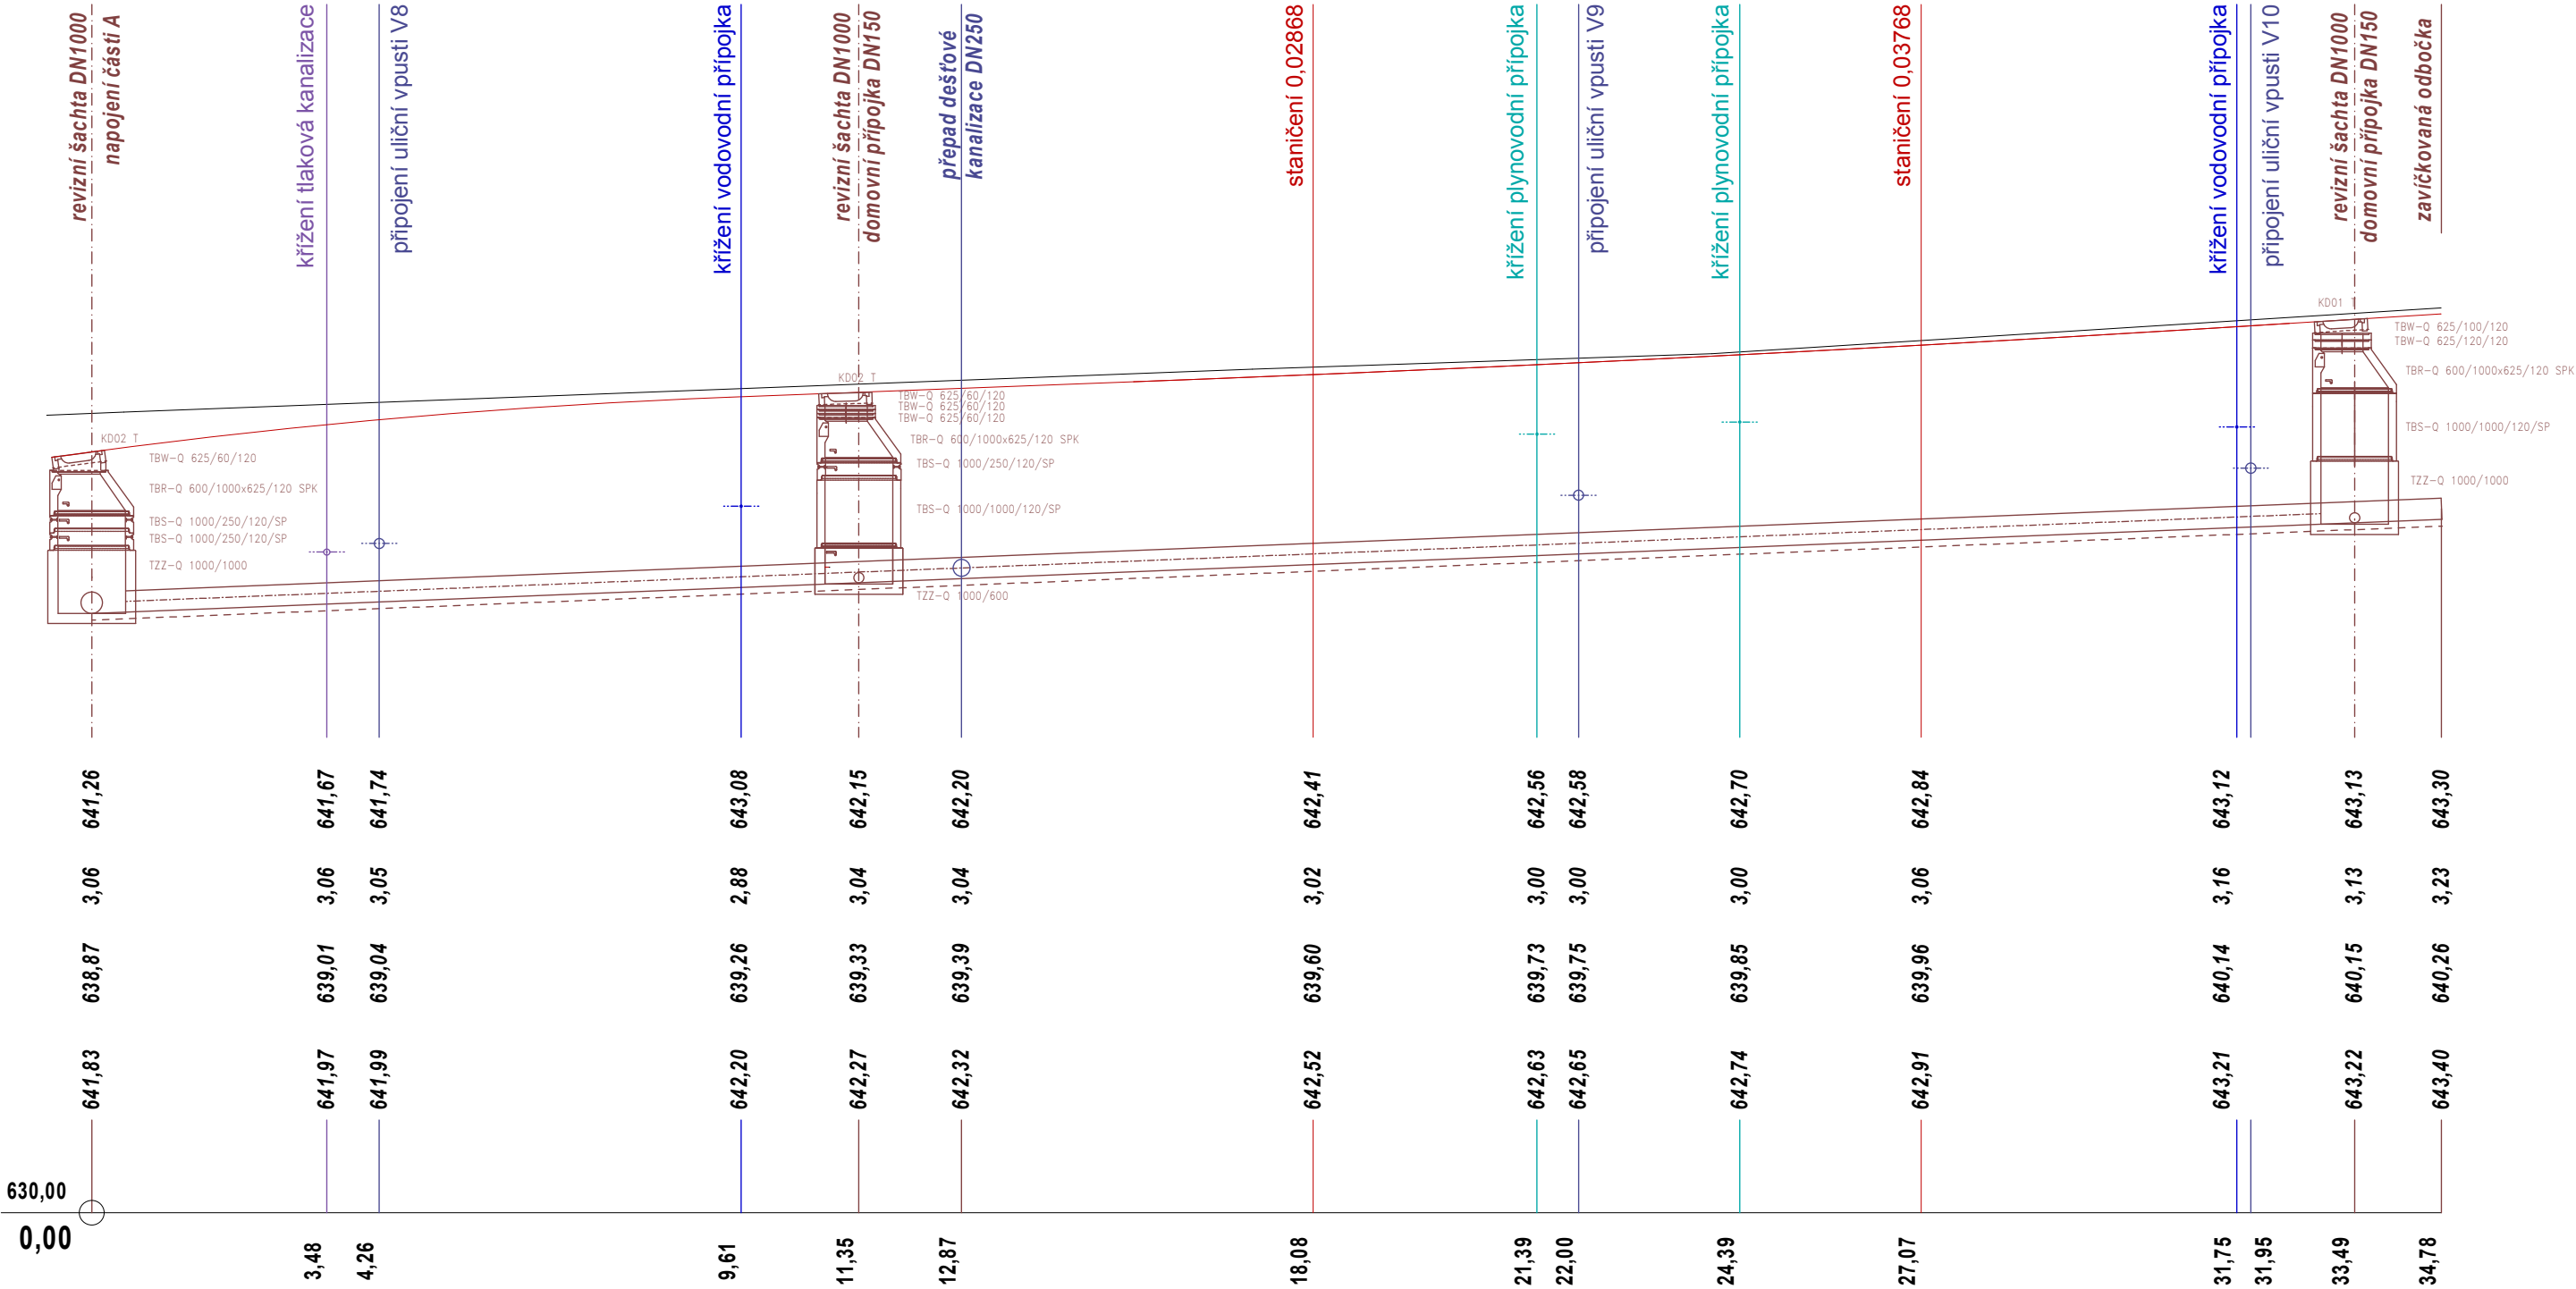

POPIS VĚTVE

PROFIL - MATERIÁL - DÉLKA /m/

SKLON ‰/ - DÉLKA /m/

ULOŽENÍ

ŘAD SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ ČÁST B
DN 315 - PVC SN12 - 34,78
4% - 34,78
TVAROVĚ UPRAVENÉ LOŽE, OBSYP 300 MM

Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

Změna v průběhu stavby před dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU JY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Zodp. projektant: Petr Vlášek	Navrhl: Petr Vlášek
Kontroloval: Ing. Ondřej Peckert	Vypracoval: Petr Pepich
Místo: Křeč	Obec: Křeč
Investor: Obec Křeč, Křeč 95, 394 95 Křeč	

Stavba: ZTV Křeč	Kooperace: Ing. Slavko Šudič ČKAIT - 0101327	č. paré:
Oddíl: D.1.2 - SO 02 Splašková kanalizace	Stupeň PD:DUR + DPS	
	Formát: 6x44	
	Čís.zak.: J-02-20	Čís.arch.: J-02-20
Obsah výkresu: Podélný profil gravitační část - větev B	Datum: 03/2021 Měřítko: 1:100	Č. výkresu: D.1.2.3

P

s.r.o.

-atelier JH

Projektová a inženýrská kancelář  
Nádražní 249/III, 377 01 J. Hradec  
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA