


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  
PARCELNÍ ČÍSLA  
VZDÁLENOST ŠACHET

k.ú. Křeč		
191/1, 191/2, 192		
2,42		32,80

## SMĚROVÉ POMĚRY

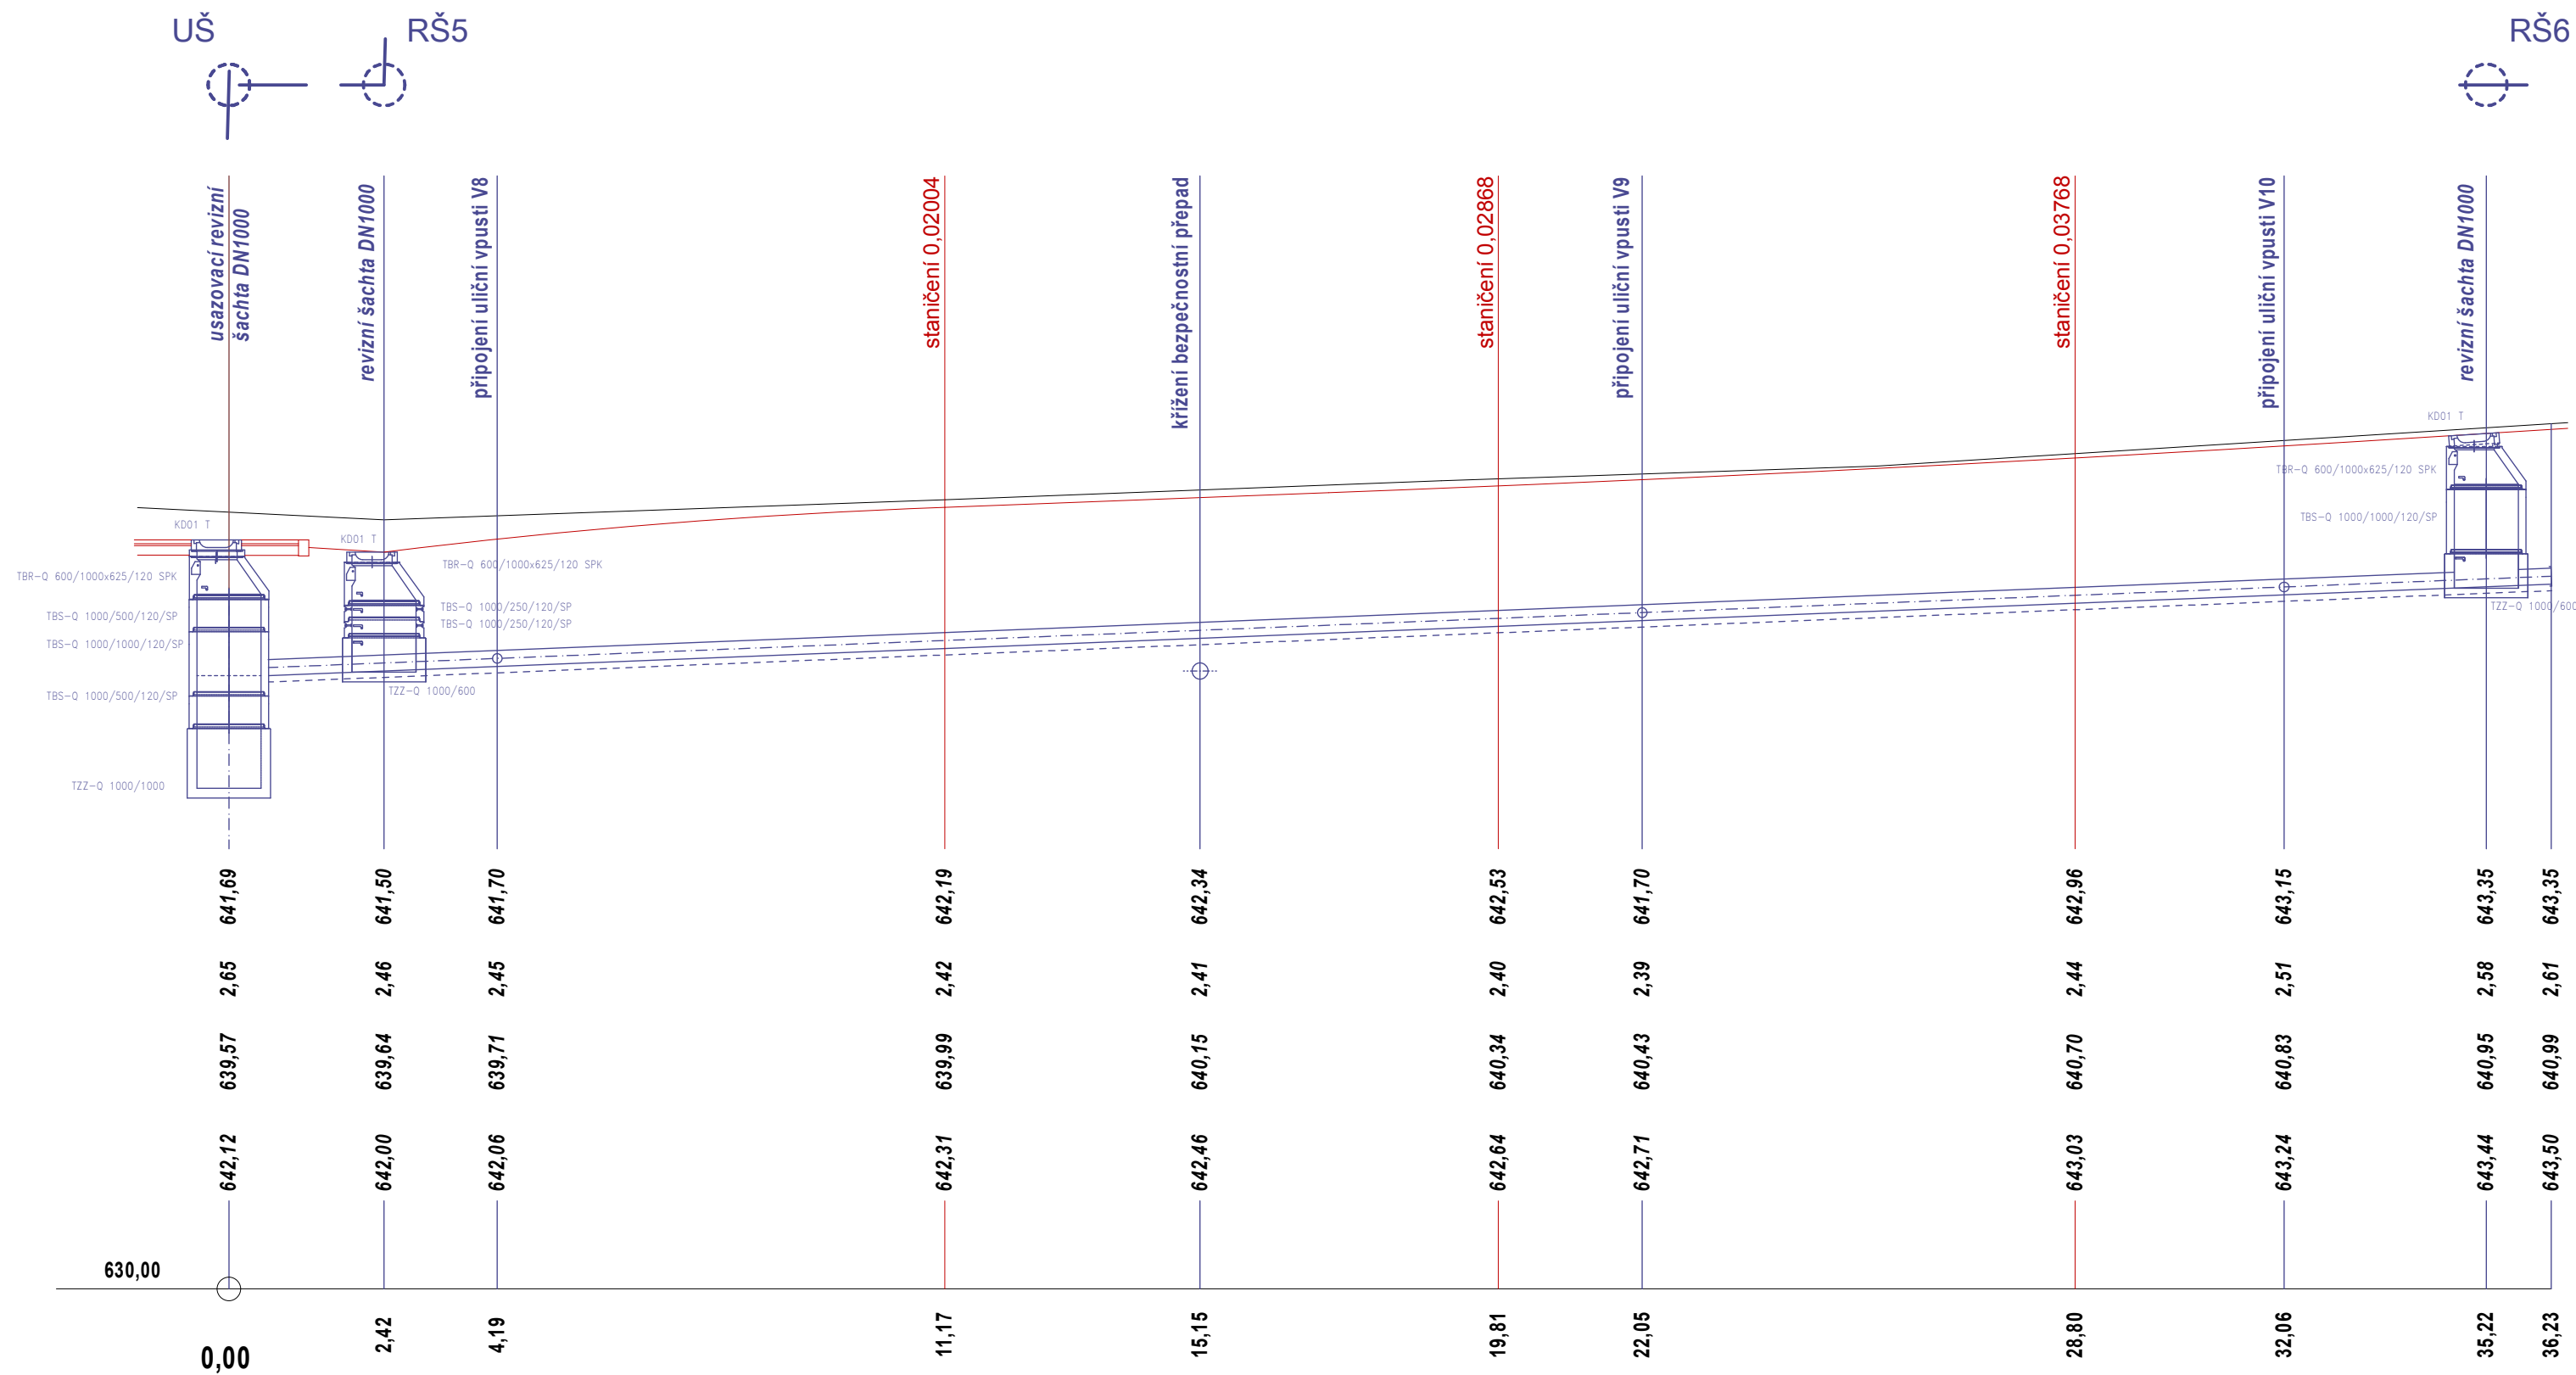

## POPIS VĚTVY

**PROFIL - MATERIÁL - DÉLKA /m**

SKLON [%] - DÉLKA [m]

## ULOŽENÍ

ŘAD DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ČÁST C
DN 250 - PVC SN12 - 36,23
4% - 36,23
TVAROVÉ UPRAVENÉ LOŽE, OBSYP 300 MM

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

### Změna v půběhu stavby před dokončením

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Zodp. projektant:	Petr Vlášek	Navrhl:	Petr Vlášek
Kontroloval:	Ing. Ondřej Peckert	Vypracoval:	Petr Pepich
Místo:	Křeč	Obec:	Křeč
Investor:	Obec Křeč, Křeč 95, 394 95 Křeč		

Stavba	
--------	--

ZTV Křeč

Oddíl:

### D.1.3 - SO 03 Dešťová kanalizace

Obsah výkresu:

### Podélný profil větve C

**P s.r.o. atelier JH**  
Projektová a inženýrská kancelář  
Nádražní 249/II, 377 01 J.Hradec  
VŠECHNA PRAVA VYHRAZENA

č. paré:	
----------	--

Kooperace:  
Ing. Slavko Šudič  
ČKAIT - 0101327

Stupeň PD:DIUR + DPS

Formát: 6xA4

Čís.zak.: J-02-20

Datum: 03/20

Č. výkresu:

#### D.1.3.4