


Principiální instalační schéma

Kabinetové změkčovací filtry

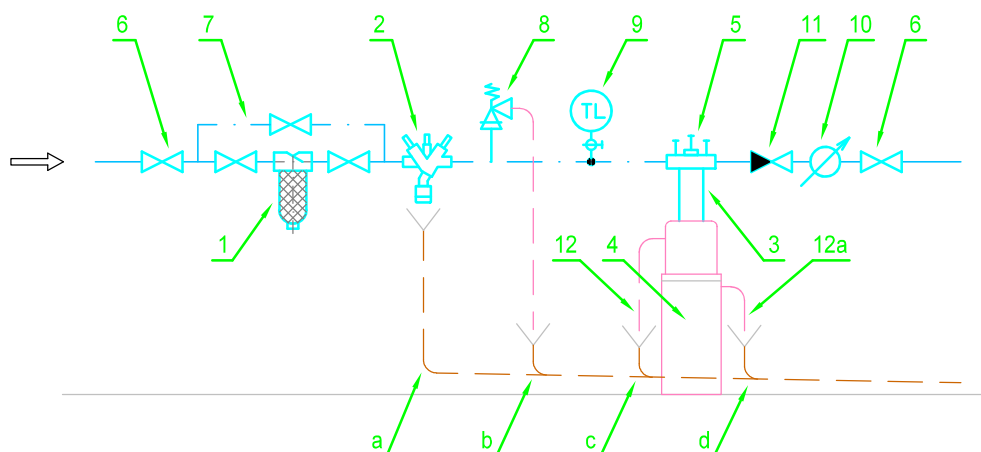

LEGENDA


POZICE POPIS (dodávka s filtrem)


- 1 filtr mechanických nečistot
- 2 systémový oddělovač
- 3 nerezové propojovací hadice
- 4 změkčovací filtr kabinetový
- 5 montážní blok s obtokem

POZICE POPIS (dodávka stavba)

- 6 kulový uzavírací ventil
- 7 obtok s uzávěrem
- 8 pojistovací ventil – pouze při tlaku nad 8 bar
- 9 manometr
- 10 vodoměr s odečtem
- 11 zpětná klapka
- 12 PVC odpadní hadice
- 12a PVC odpadní hadice – není-li plovákový ventil
- a odpad
- b odpad
- c odpad
- d odpad

PŮDORYS

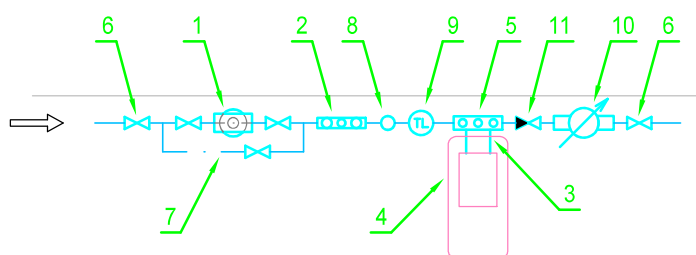

 <p>J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz</p>	Vedoucí projektu:		ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074	Vypracoval:	Kontrola:
				Martin CAKL	
	Akce:		Investor: Město Pacov		
	KUCHYNĚ DS Pacov		Obec: Pacov		
Obsah:		Stupeň PD: DPS			
Změkčovací filtr studené vody–ZF		č.výkresu: D.1.4.1.		č.paré:	
		5–ZTI			
Datum: V.2019		Arch. č.: 19 017	Měřítko: ---	Formát : 1x44	