




PK

Rozvaděč oceloplechový – Profi Plus
Pod omítku (obezděný) – krytí IP54
Rozměry výklenku : 1010 x 2035 x 240

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3x400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-S

PROSTŘEDÍ : – normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, tab. ZA1
– zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-3/Z2, tab. 32-NM3


| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
|  | Vedoucí projektu: ING. ŠPILÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 010007/4 | | Autorizoval : Ing. Milan Špilák | | Vypracoval: Ing. Josef Hrodič | |
| | Akce: | | Investor: Město Pacov | |  | |
| KUCHNĚ DS PACOV | | | Obec: Pacov | | Stupeň PD: DPS | |
| Obsah: ROZVADĚČ RK ÚPRAVA – RH | | | č. výkresu: D.1.4.5 | | č. paré: | |
| Datum: IV–2019 | | | Arch. č.: 19017 | | Formát : | |
| J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichov Hradec | | | PSK 377 01 tel.: 394 371 021 e-mail: | | josh@psk.cz | |

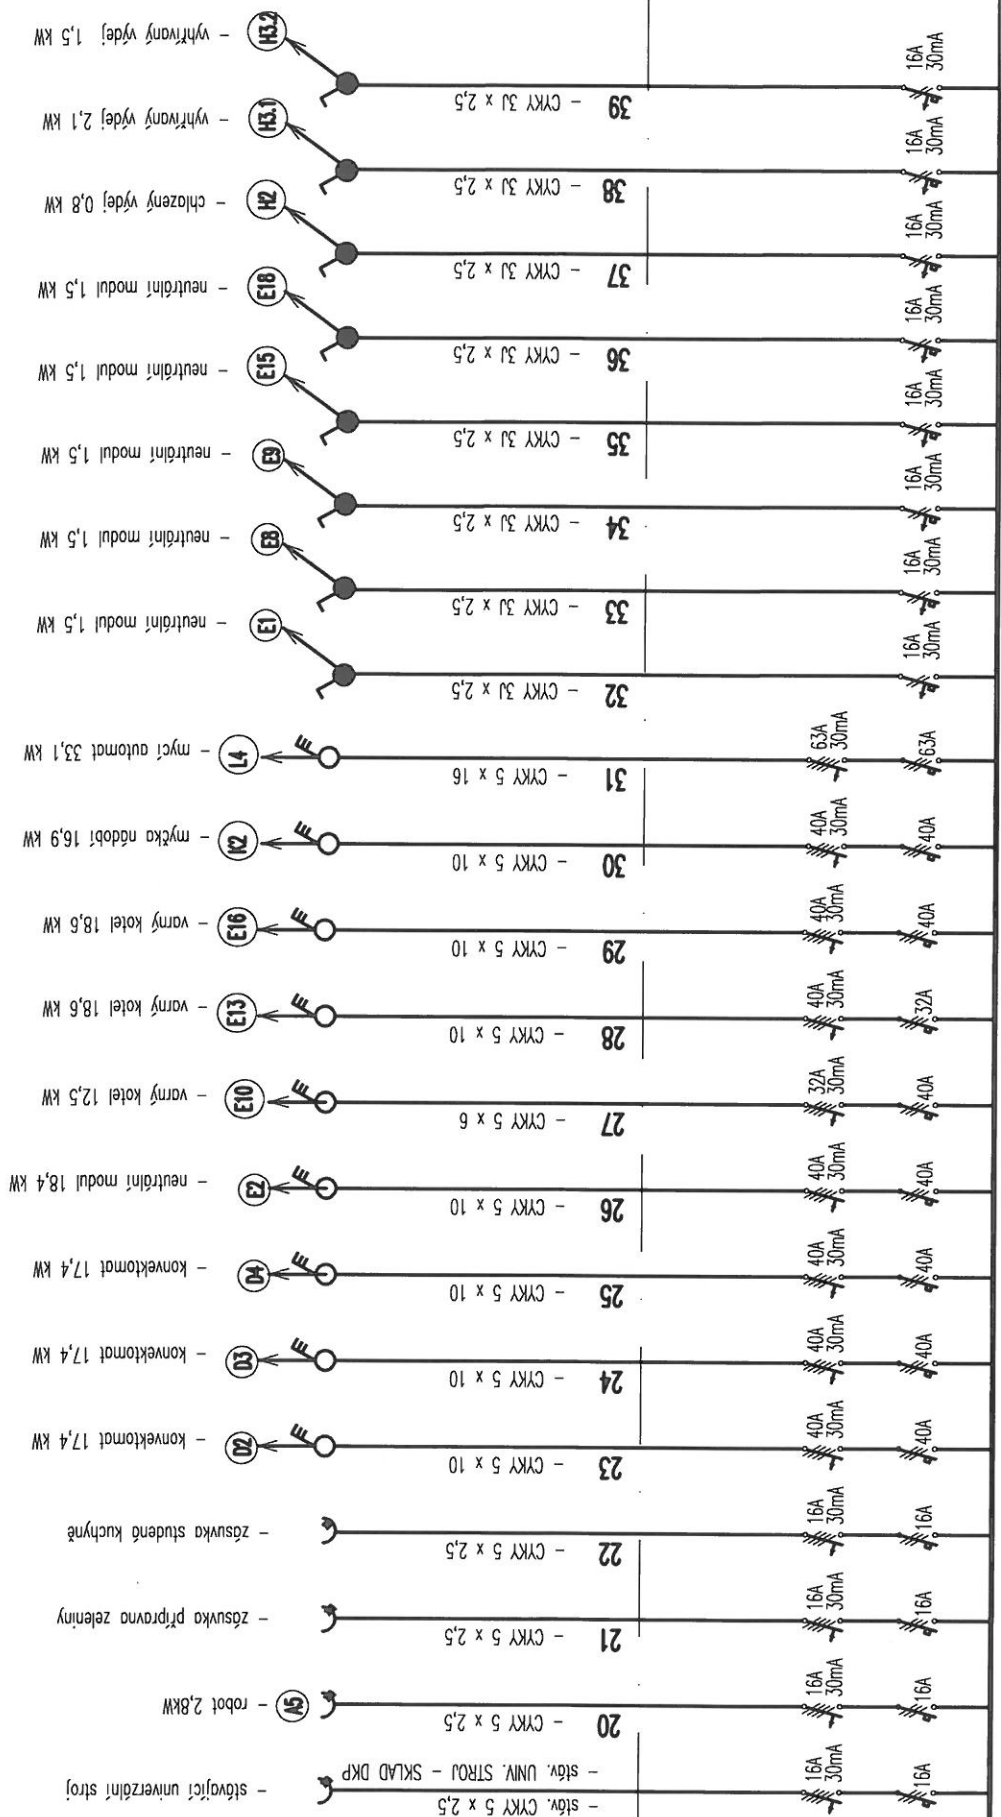


ČAST 2

| | | | | |
|----|----------------|-------------|--------------------------------|--|
| 01 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - OSVĚTLENÍ VARNÁ | |
| 02 | - CRY 3J x 1,5 | 10A 30mA | - OSVĚTLENÍ VŘEJ | |
| 03 | - CRY 3J x 1,5 | 10A 30mA | - OSVĚTLENÍ CHODBA+UMYV.NÁDOBI | |
| 04 | - CRY 3J x 1,5 | 10A 30mA | - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ | |
| | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - stáv. SKLAD | |
| | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - stáv. VŘEJ | |
| | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - stáv. VŘEJ | |
| | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - stáv. VŘEJ | |
| | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - ŠATNY | |
| | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - stáv. KANCELAR | |
| | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - stáv. JIDELNA | |
| 05 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - 2x - lednice a mrazáky 0,4kW | |
| 06 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - 3x - lednice a mrazáky 0,4kW | |
| 07 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - 2x - lednice a mrazáky 0,4kW | |
| 08 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - 2x - lednice a mrazáky 0,4kW | |
| 09 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - 2x - lednice 0,4kW | |
| 10 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - 1x - pultový mrazák 0,4kW | |
| 11 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - 2x - lednice 0,4kW | |
| 12 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky varna | |
| 13 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky varna | |
| 14 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky příprava těsta | |
| 15 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky příprava těsta | |
| 16 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky studená kuchyně | |
| 17 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky studená kuchyně | |
| 18 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky příprava nádobí | |
| 19 | - CRY 3J x 2,5 | 16A 30mA | - zásuvky výdej jídla | |

ČÁST 1

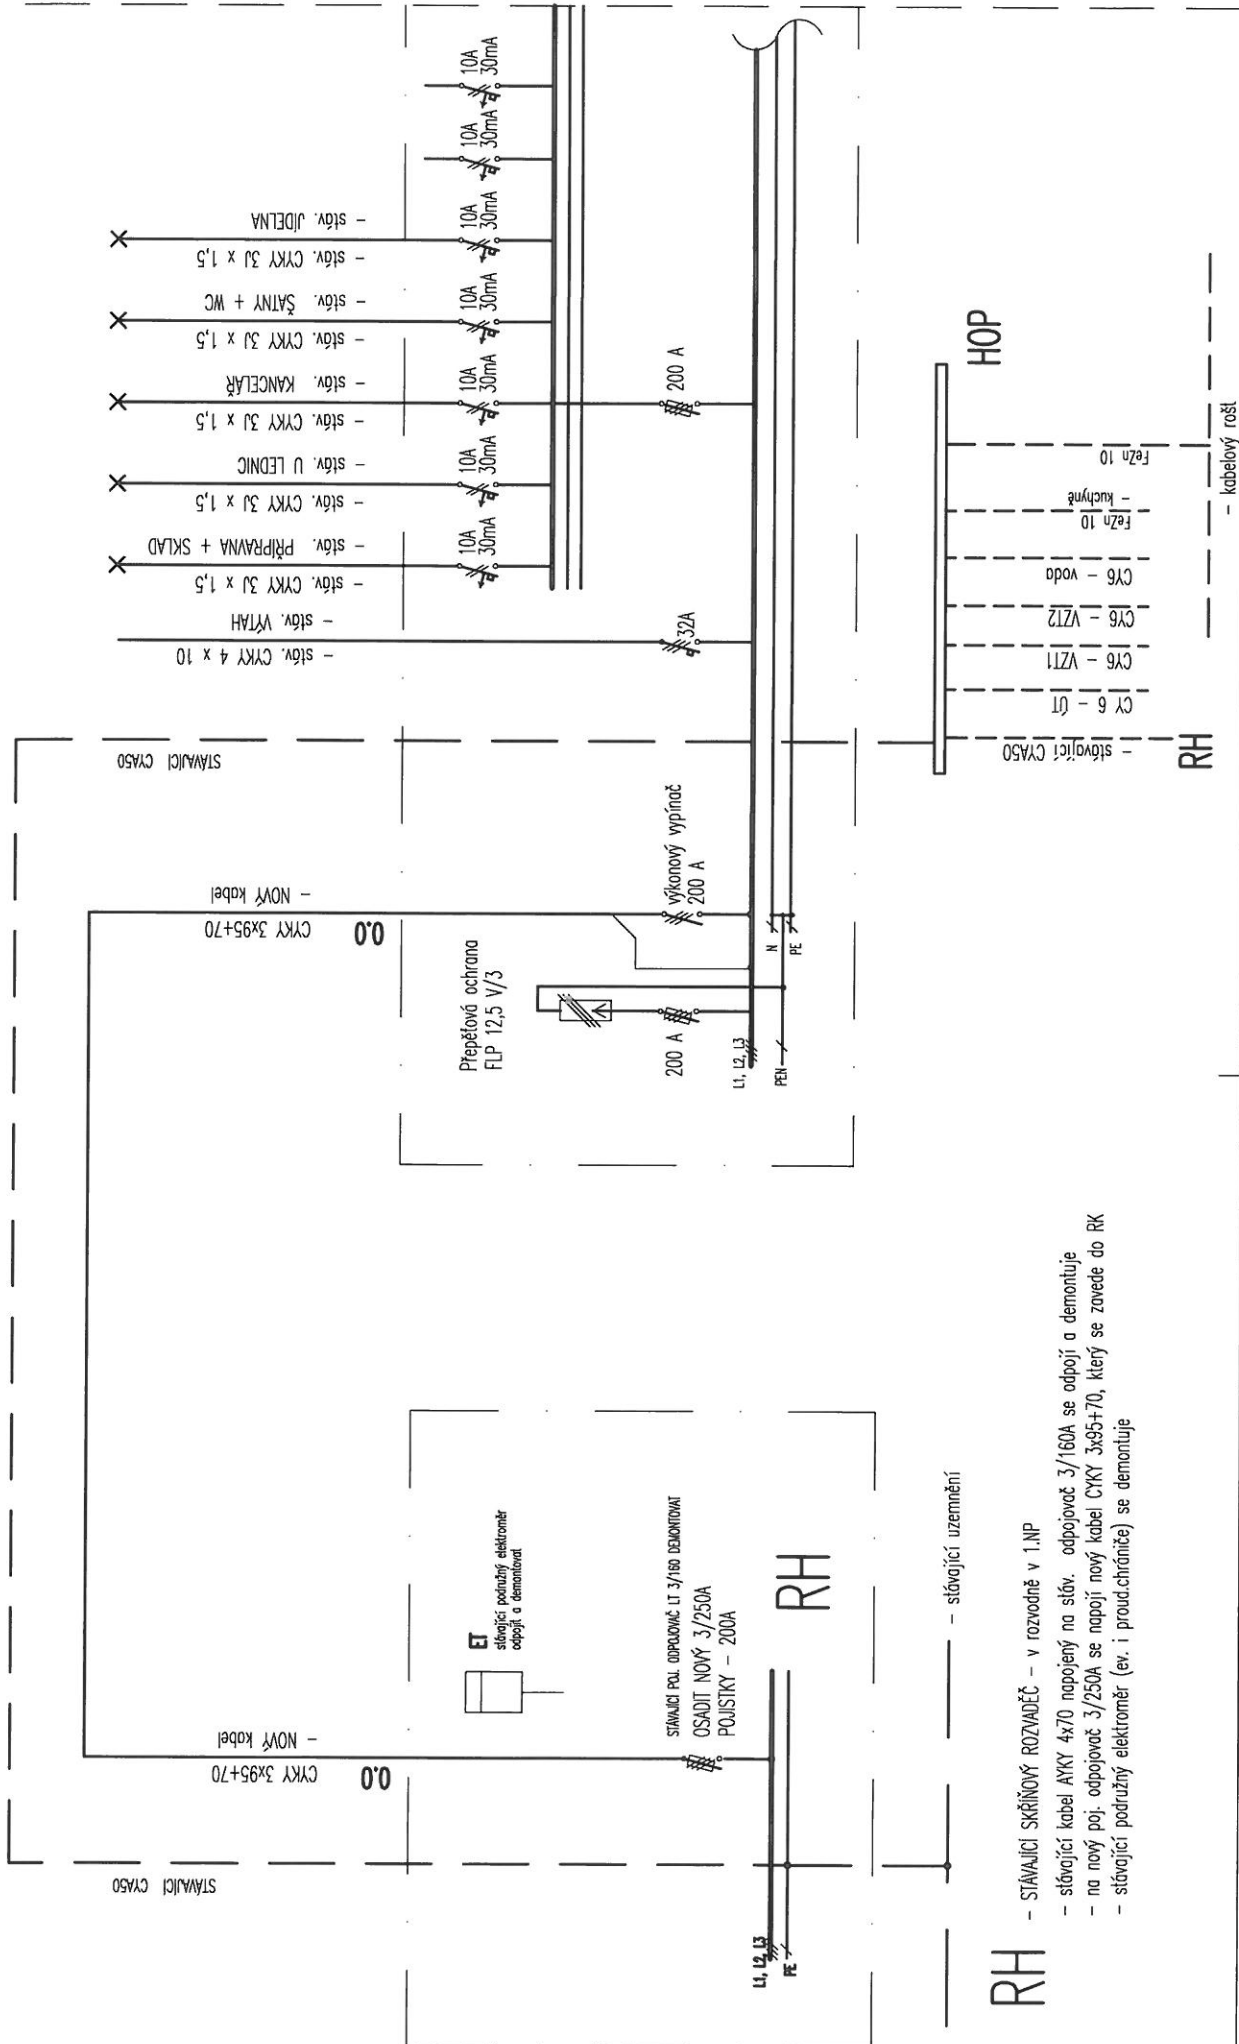

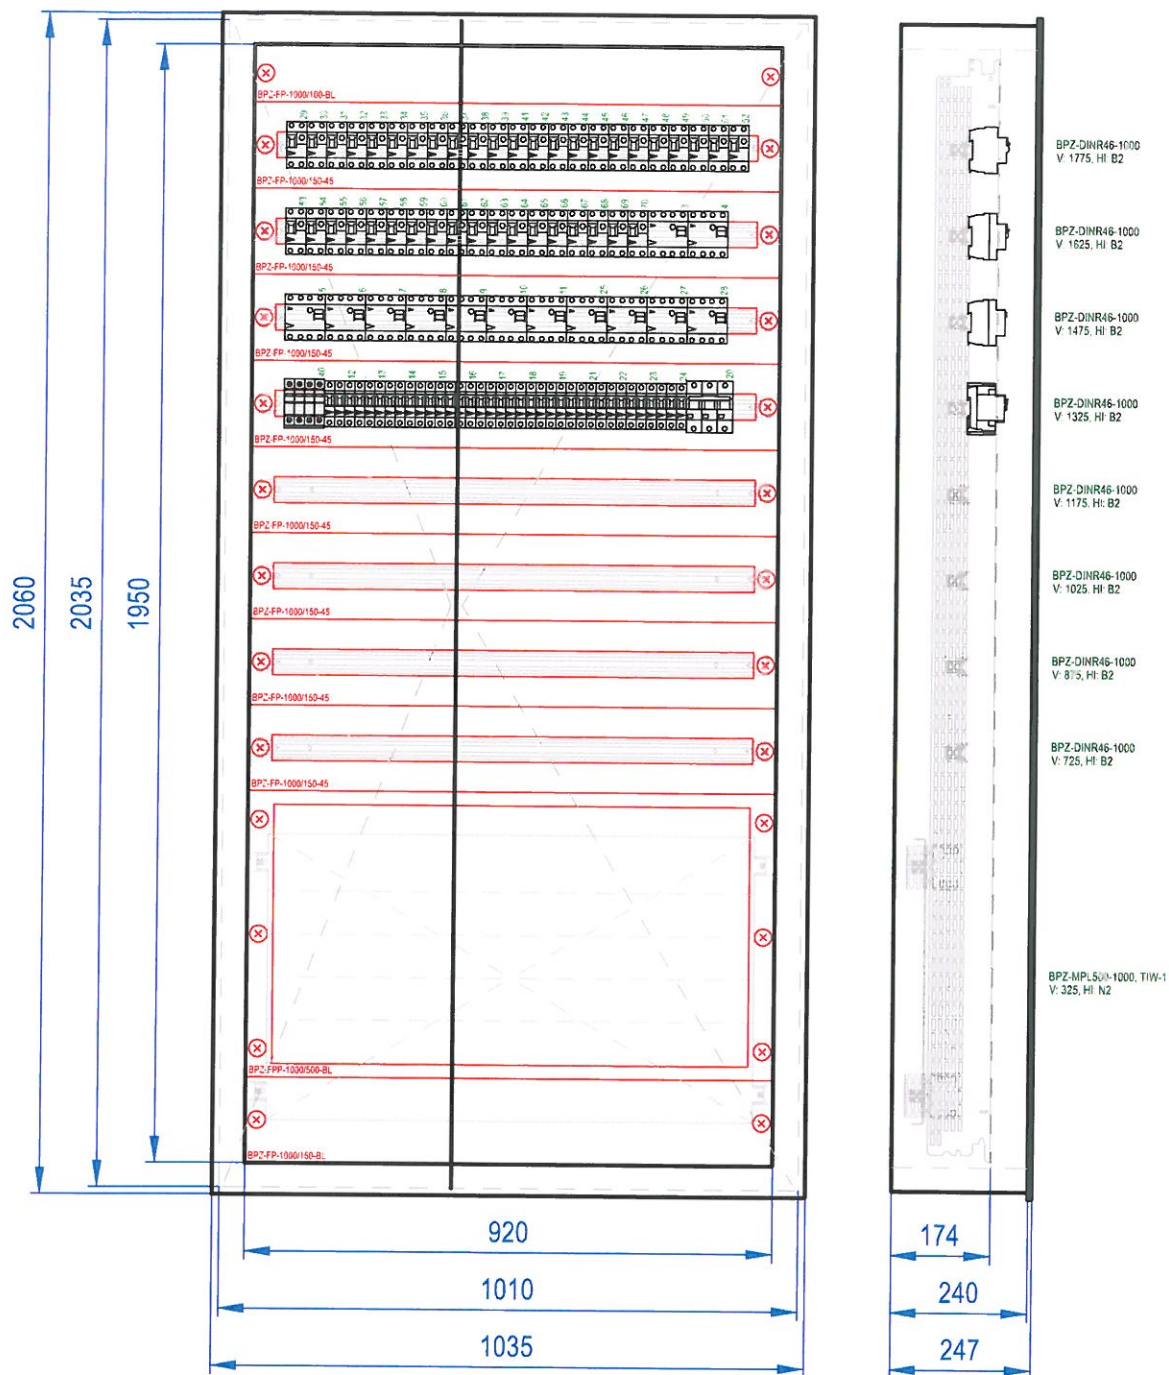

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP54
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, dvoukřídlé
 Vnější rozměry: 1035 x 2060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 920 x 1950 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 1010 x 2035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 920mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 598).

Poznámka:
 Zpracoval: Firma ..., Jméno Příjmení, jmeno.prijmeni@firma.cz
 Datum: 07.05.2019
 Soubor: Kuchyně Pacov.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-RK
 Projekt:
 Číslo: